
FICHA TÉCNICA

VARIAIR BCV 300
BOMBAS DE VACÍO DE GARRA

seco y sin contacto
refrigerado por aire, variador de frecuencia VARIAIR


MAKE IT BECKER.

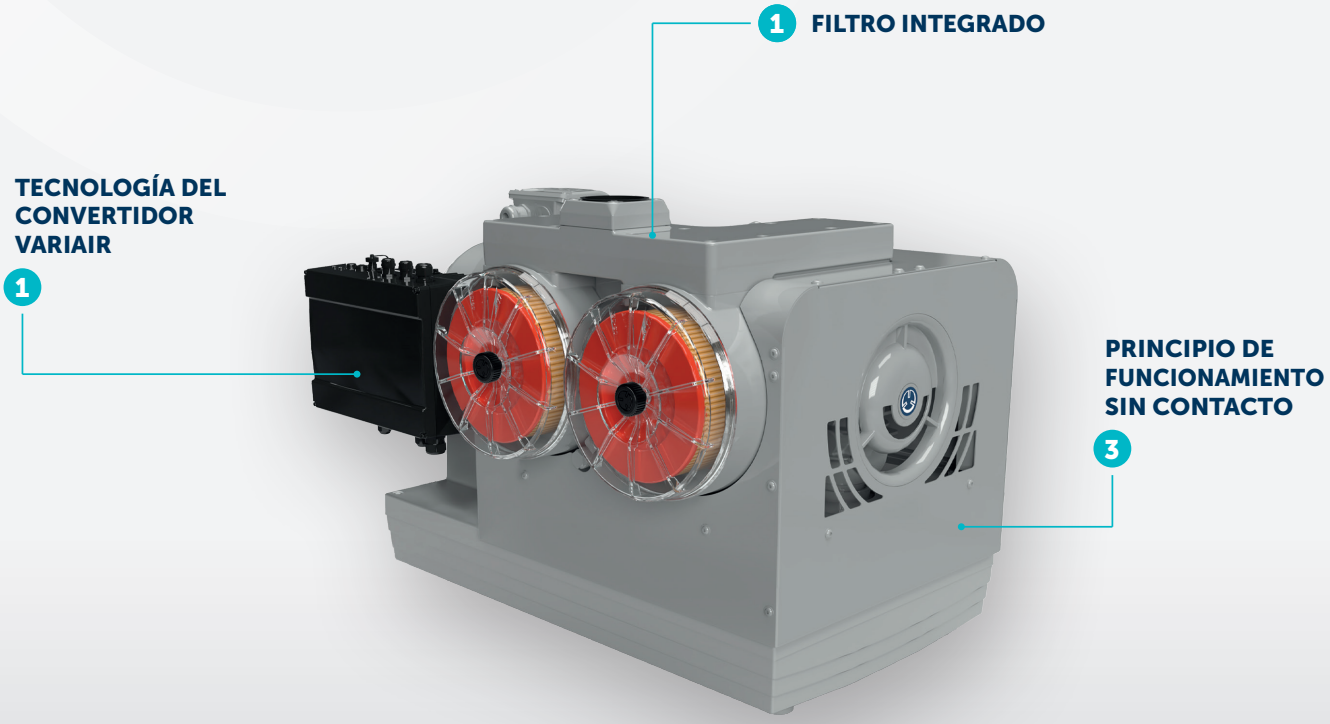


1. La funcionalidad del convertidor de frecuencia mejora el rendimiento del aparato, se adapta con precisión a los requisitos del proceso y optimiza el consumo de energía.
2. La cubierta transparente del filtro facilita la detección de la contaminación, mientras que la mayor superficie del filtro prolonga el tiempo entre los intervalos de sustitución, garantizando un funcionamiento ininterrumpido.
3. El mantenimiento mínimo reduce los costes de funcionamiento y la necesidad de piezas de repuesto, al tiempo que maximiza la eficiencia y la productividad.

VARIAIR UNIT

BECKER

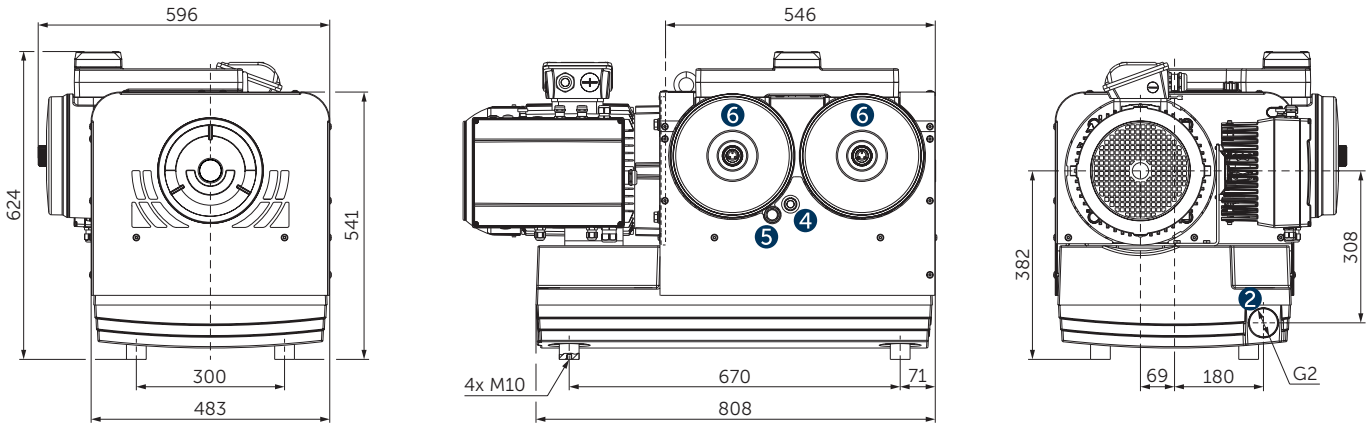


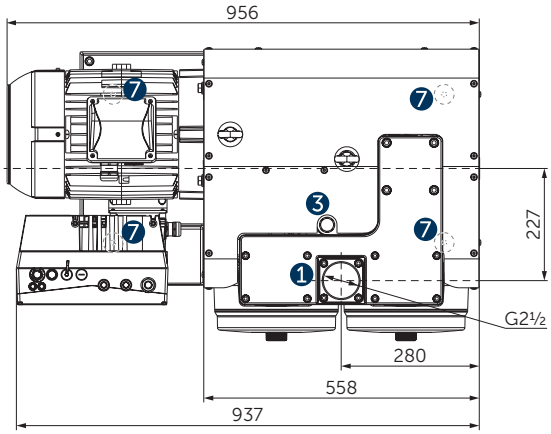

1 Conexión de vacío (G2½")
2 Conexión aire residual (G2")
3 Tapa de llenado de aceite
4 Cristal mirilla de aceite
5 Tapón roscado (purga de aceite)
6 Filtro de aspiración
7 Posición amortiguadores de goma
- La ilustración del motor puede variar.
- Dimensiones en mm

Capacidad nominal	Vacío absoluta	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión [1]	Peso	Variador de frecuencia [2]	
m^3/h	mbar	Hz	dB(A)	kg		A
max.	max.		@ 400 mbar (40 Hz)		VAU-C	max.
325	150	30-60	74	340	400-480 V ±10% 50/60 Hz	16

[1] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
[2] Para obtener información detallada, consulte las instrucciones del variador.
Para determinar la potencia real necesaria, consulte el diagrama de capacidad en el eje.
- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C, mediciones con filtro integrado; Tolerancia: ±10%

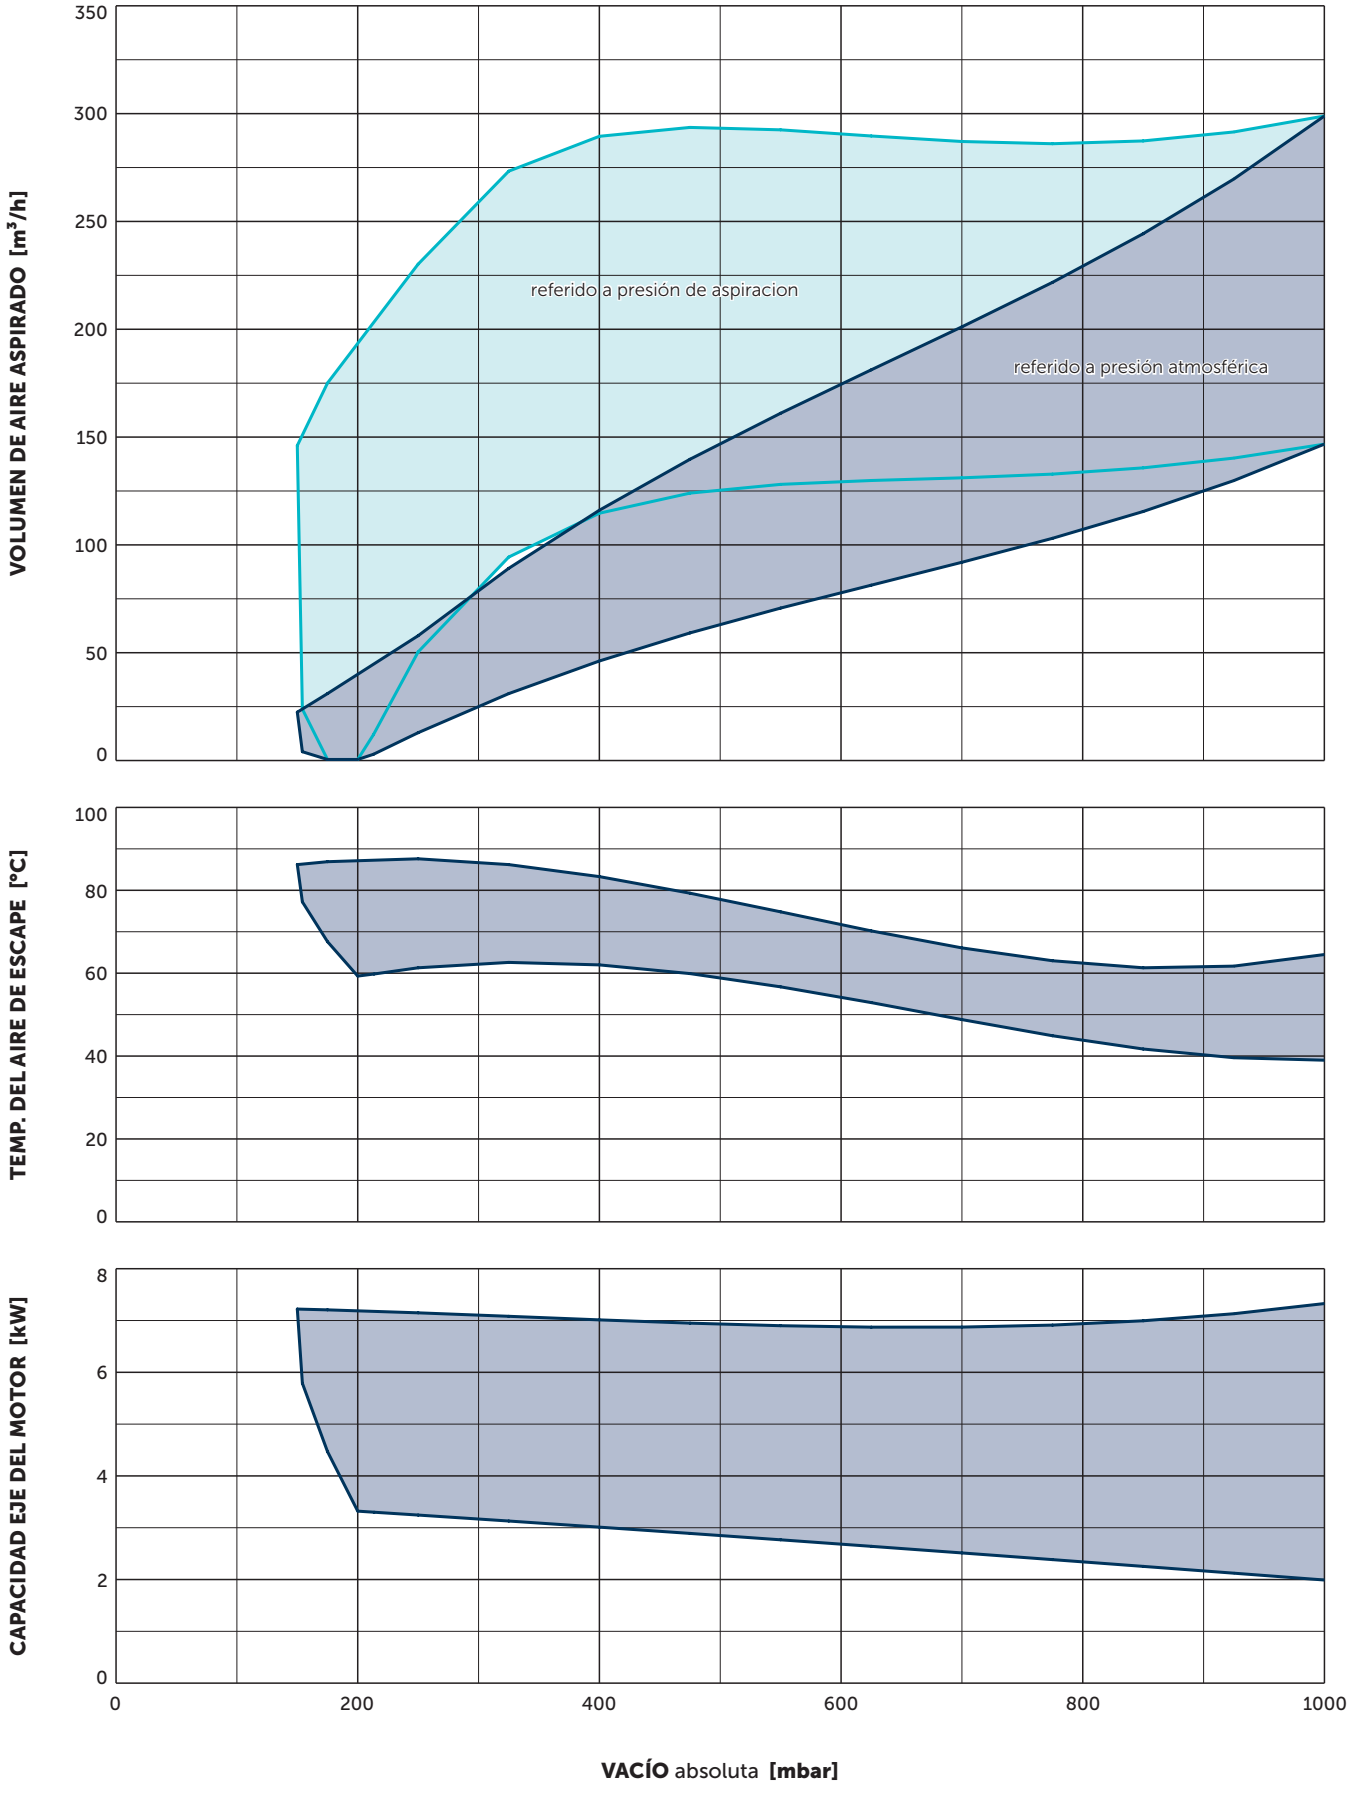

Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C, las mediciones con filtros integrados
Tolerancia: ±10%

Derecho a modificaciones reservado 2026-07-16

MAKE IT BECKER.