
FICHE TECHNIQUE

VARIAIR BCV 300
POMPES À VIDE À BECS

sèches et sans contact
refroidies par air, convertisseur de fréquence VARIAIR


MAKE IT BECKER.

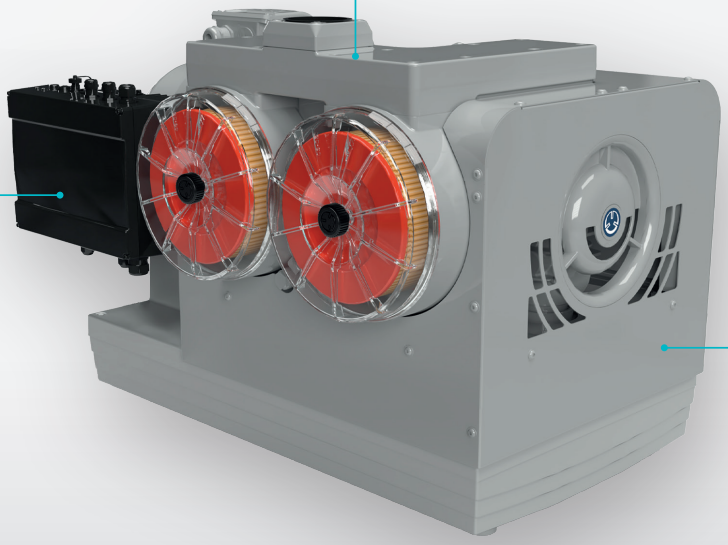


1. L'utilisation d'un variateur de fréquence améliore les performances des appareils, s'adapte précisément aux exigences des process et optimise la consommation d'énergie.
2. Le couvercle transparent du filtre permet de détecter facilement les contaminations, tandis que la surface de filtration plus importante prolonge les intervalles de remplacement, assurant un fonctionnement ininterrompu.
3. Un entretien minimal réduit les coûts de fonctionnement et le besoin de pièces à entretenir, tout en maximisant l'efficacité et la productivité.

VARIAIR UNIT

BECKER

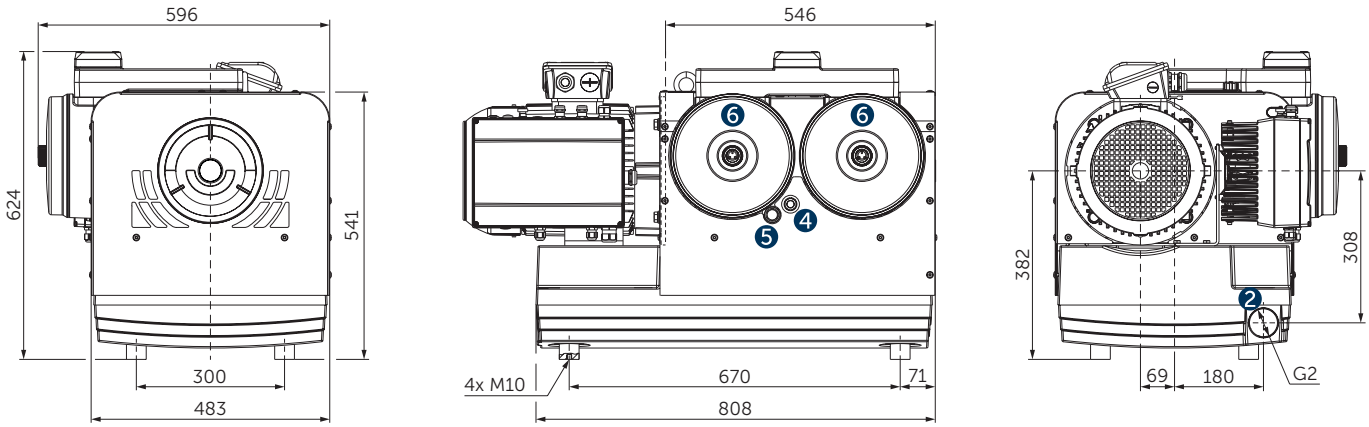

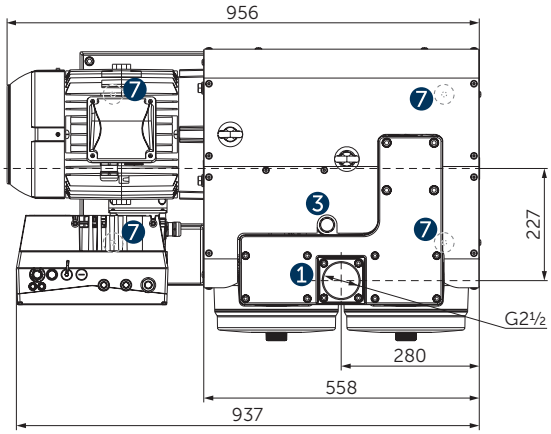


1 Raccord vide (G2½")
2 Raccord échappement d'air (G2")
3 Bouchon de remplissage d'huile
4 Voyant d'huile
5 Bouchon fileté (vidange d'huile)
6 Filtre d'aspiration
7 Position de amortisseur en caoutchouc

- L'illustration du moteur peuvent varier.
- Mesures en mm

Débit nominal d'aspiration	Vide absolu	Fréquence	Niveau de pression acoustique d'émission [1]	Poids	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3	
m^3/h	mbar	Hz	dB(A)	kg	Convertisseur de fréquence [2]	A
max.	max.		@ 400 mbar (40 Hz)		VAU-C	max.
325	150	30-60	74	340	400-480 V ±10% 50/60 Hz	16

[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Pour des informations détaillées, voir les instructions du variateur.
Pour déterminer la puissance réelle requise, consultez le diagramme de puissance à l'arbre.

- Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C, mesures avec filtre intégré; Tolérance: ±10%

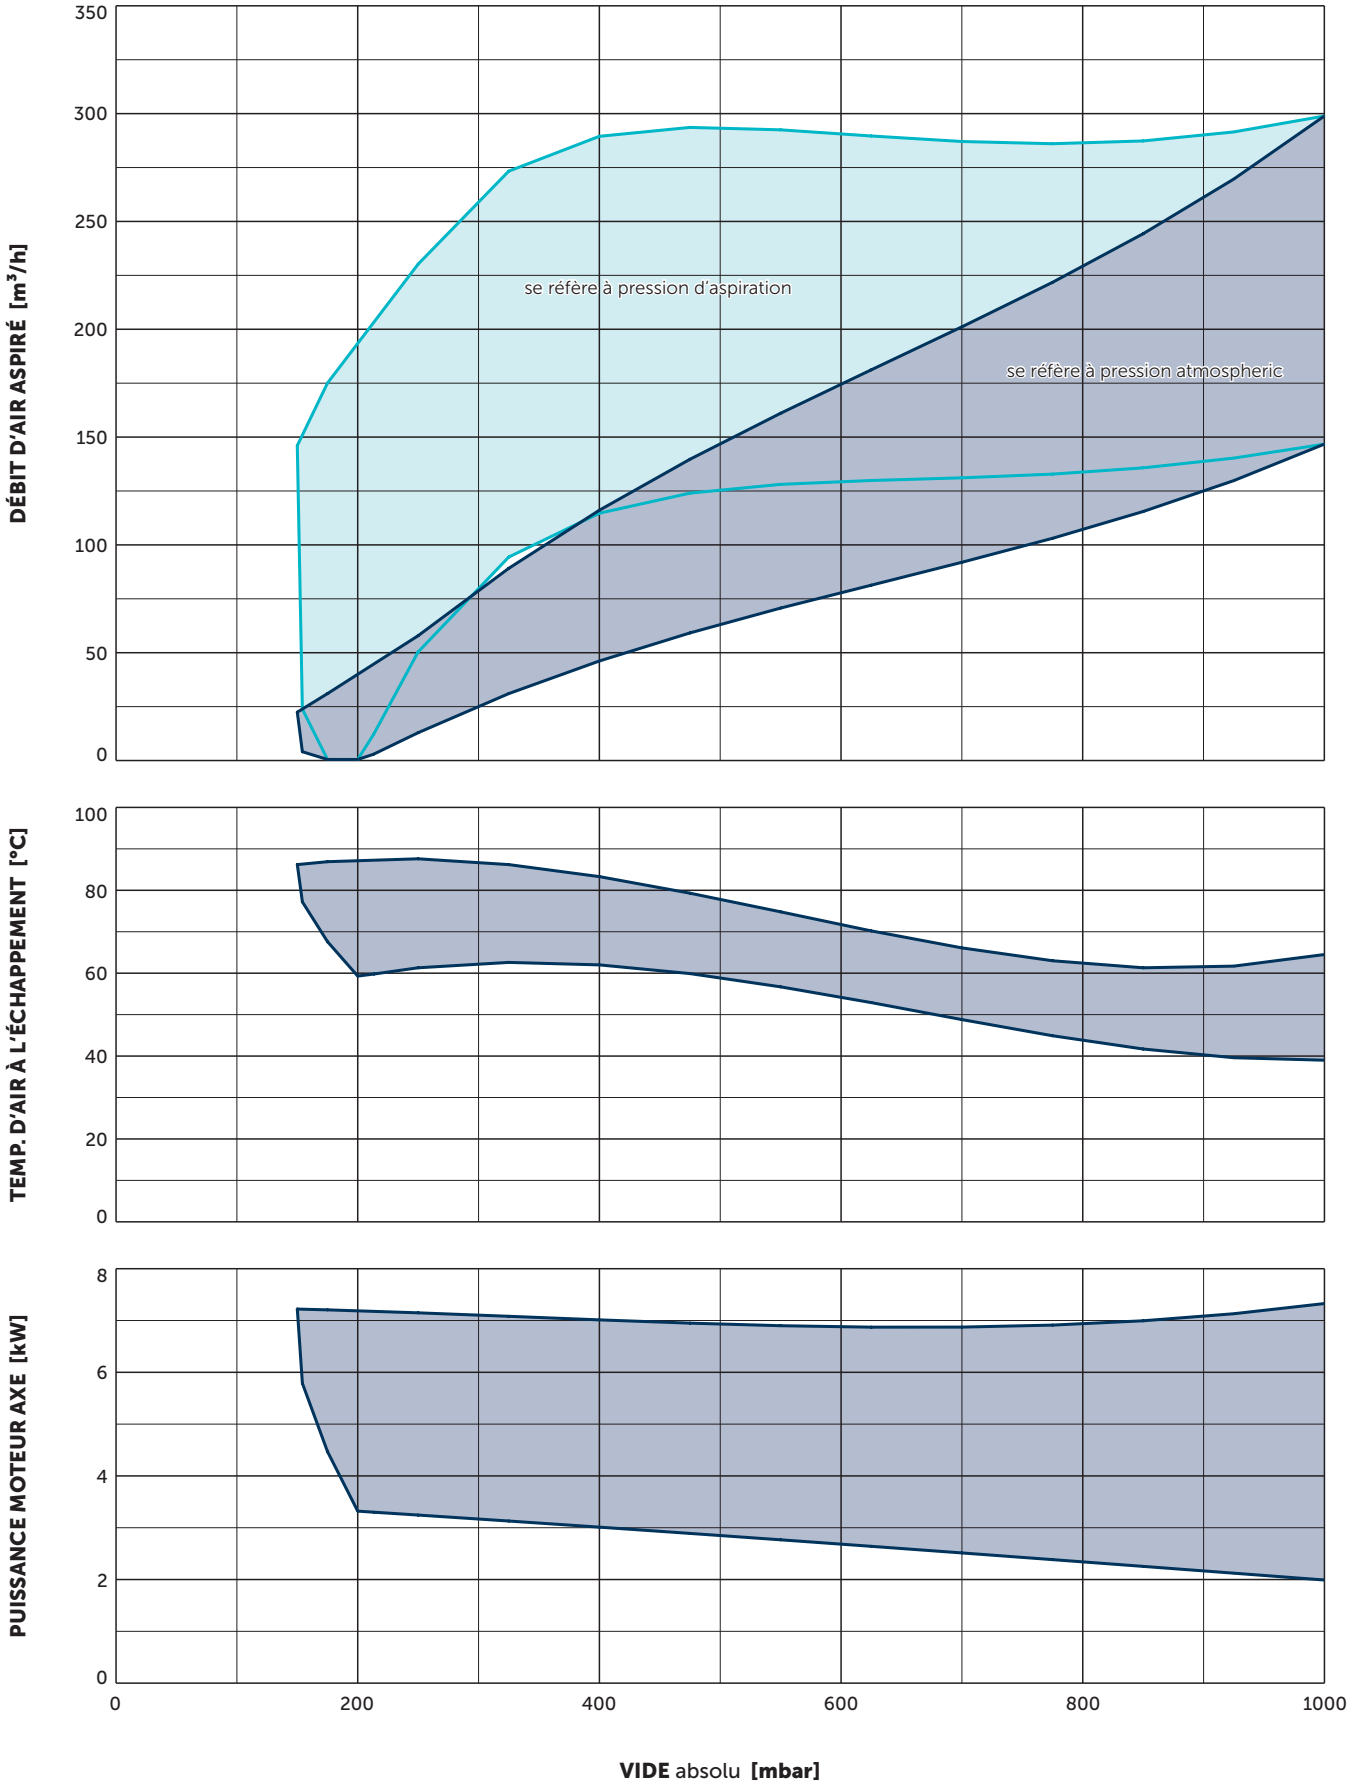

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C, des mesures avec des filtres intégrés
Tolérance: ±10%

Sous réserve des modifications 2026-07-16

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER