DATENBLATT

VARIAIR KVT 3.140/0-400

DREHSCHIEBER–VAKUUMPUMPEN

trockenlaufend, luftgekühlt
Frequenzumrichter


MAKE IT BECKER.



Abbildung VARIAIR KVT 3.80-0-400

VARIAIR UNIT


BECKER

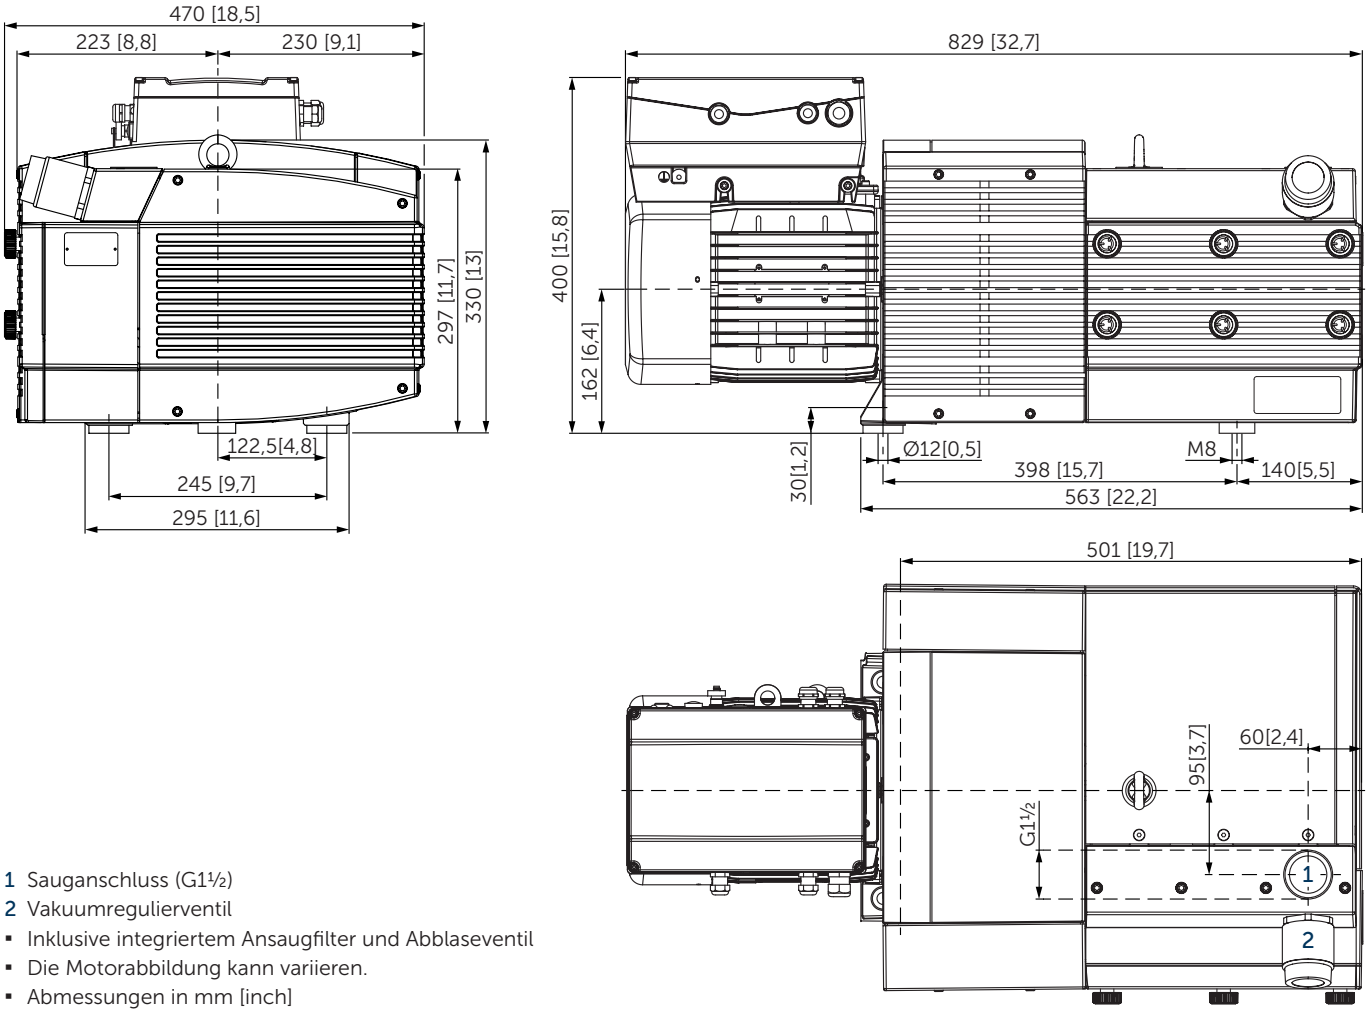

1 Sauganschluss (G1½)
2 Vakuumregulierventil
- Inklusive integriertem Ansaugfilter und Abblaseventil
- Die Motorabbildung kann variieren.
- Abmessungen in mm [inch]

Saugluft-menge	Vakuum absolut	Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel[1)]	Gewicht		
m^3/h	mbar	Hz	dB(A)	kg	Frequenzumrichter	A
max.	max.		@ -600 mbar (40 Hz)		VAU4/4	max.
145	100	30–60	77,9	115,5	4,0 kW 400–480 V ±10% 50/60 Hz	16

[1)] Nach DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m [39,4 inch] Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet

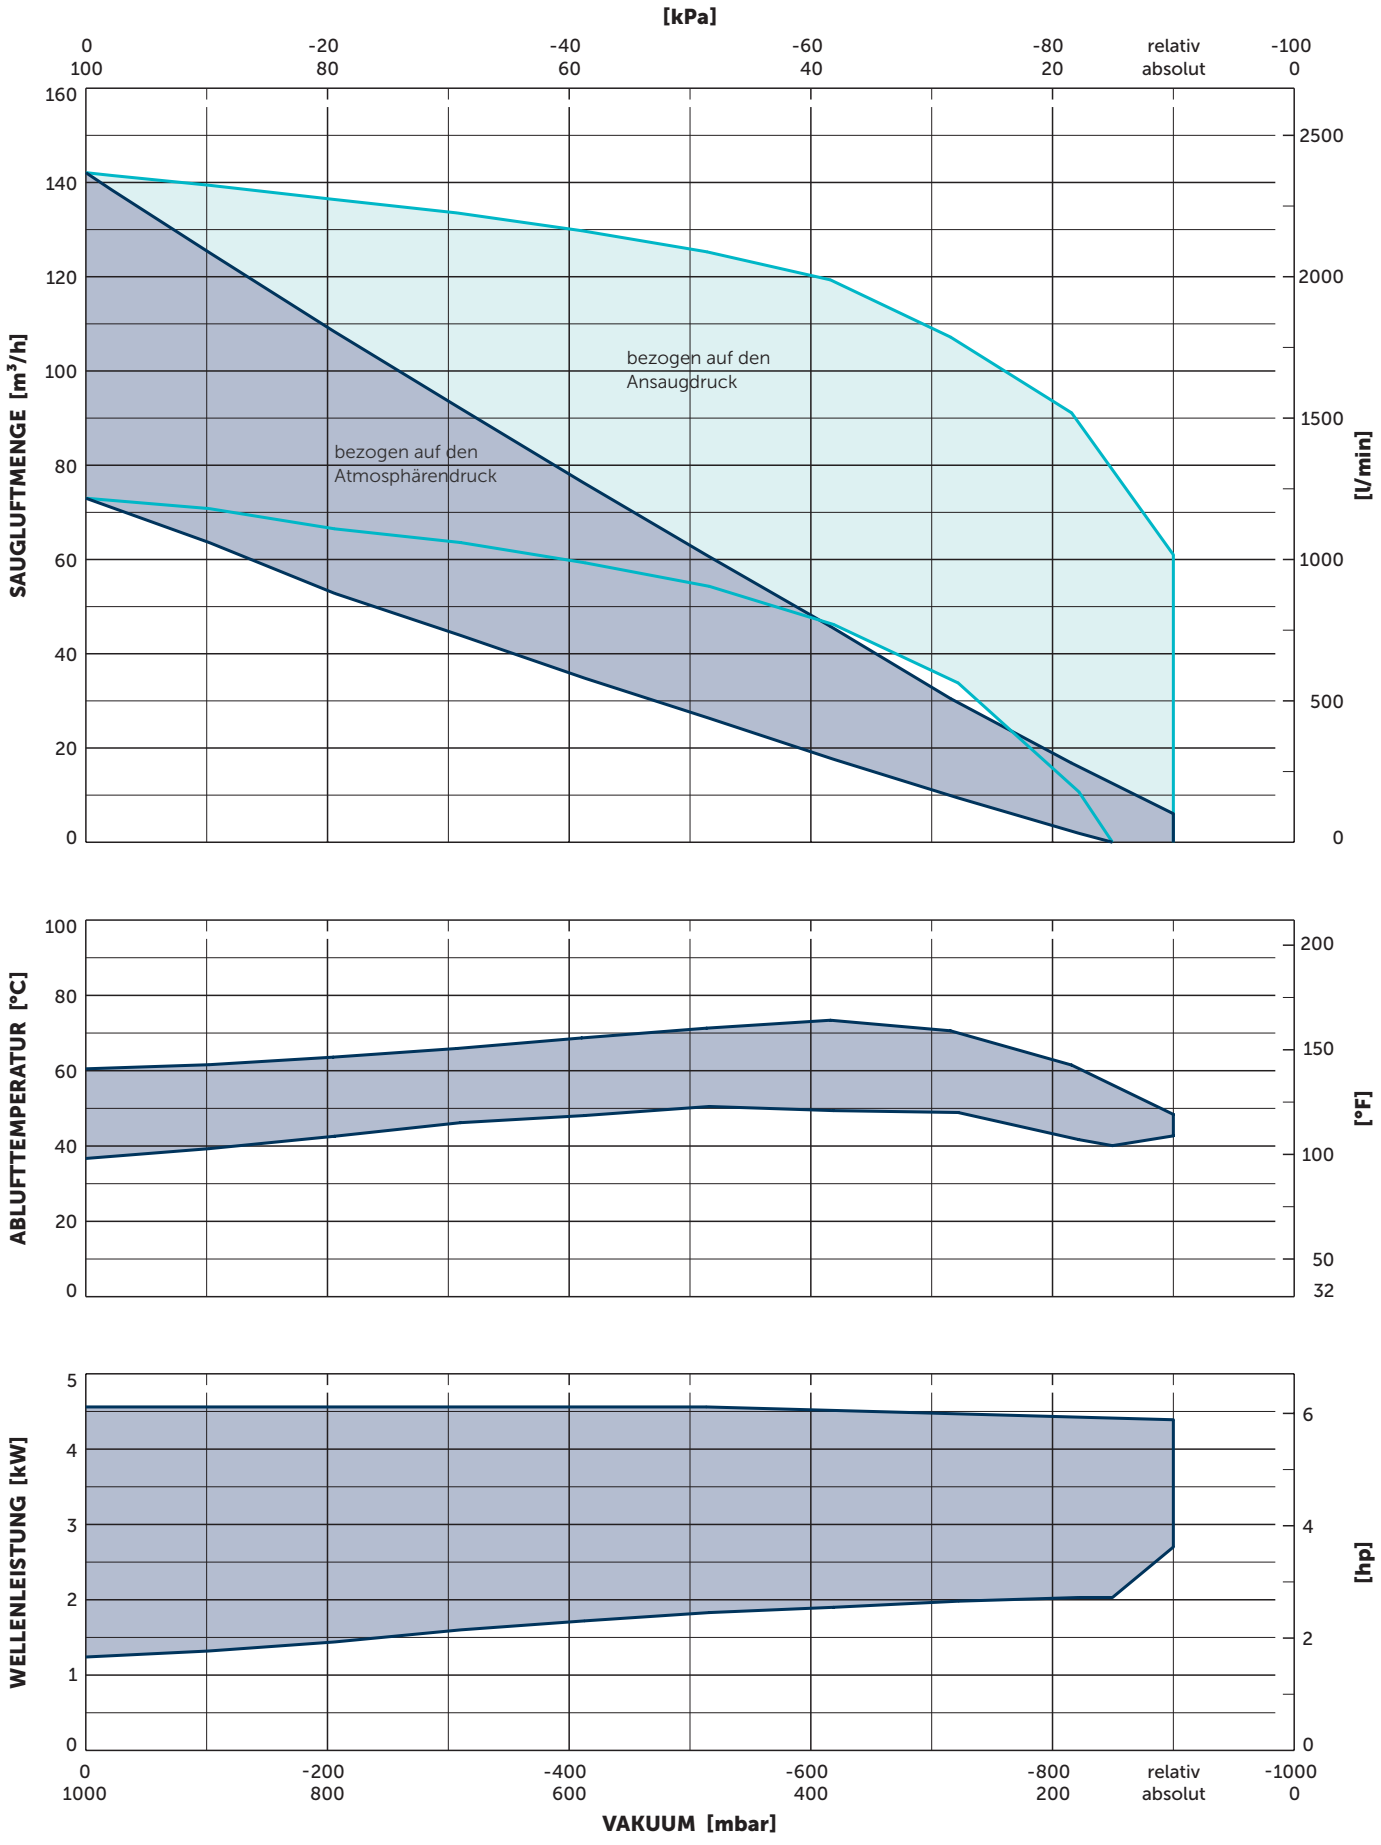

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Toleranz: ±5%

Änderungen vorbehalten 2021-06-28

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com

BECKER