DATENBLATT

VARIAIR SV 201/2
SEITENKANAL–VAKUUMPUMPEN

zweistufig, luftgekühlt
Frequenzumrichter


MAKE IT BECKER.



Abbildung VARIAIR SV 300

VARIAIR UNIT


BECKER

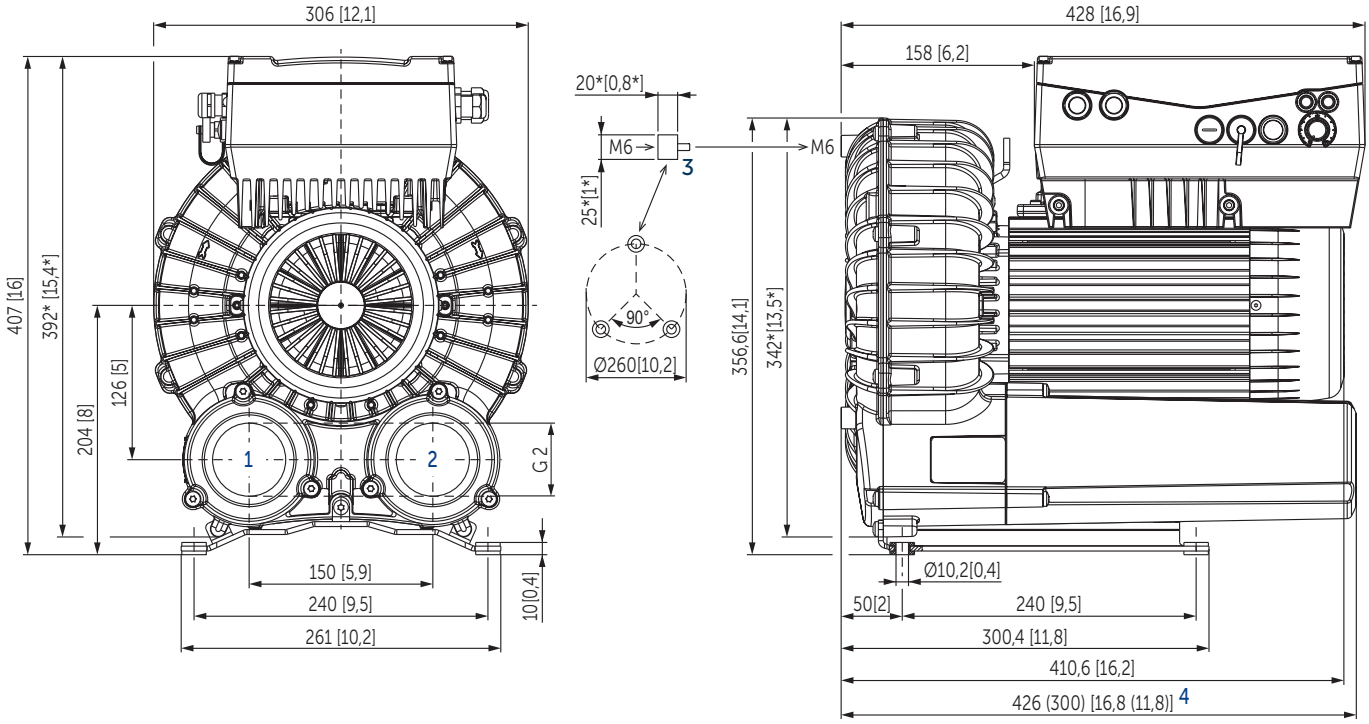

1 Sauganschluss (G2)
2 Druckanschluss (G2)
3 Position Gummipuffer (optional)
4 Optional mit kürzeren Schalldämpfern
* Geräteabmaße ohne Standfuß (optional) unter den Schalldämpfern
▪ Abmessungen in mm [inch]

Saugluft-menge	Vakuum relativ	Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel[1)]	Gewicht	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3	
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -290 mbar (67 Hz)	kg	Frequenzumrichter VAU4/4	A max.
175	-420	10–100	73,5	32	4,0 kW 400–480 V ±10% 50/60 Hz	16

[1)] Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m [39,4 inch] Abstand, mittlere Druckbelastung, beide Seiten abgeleitet

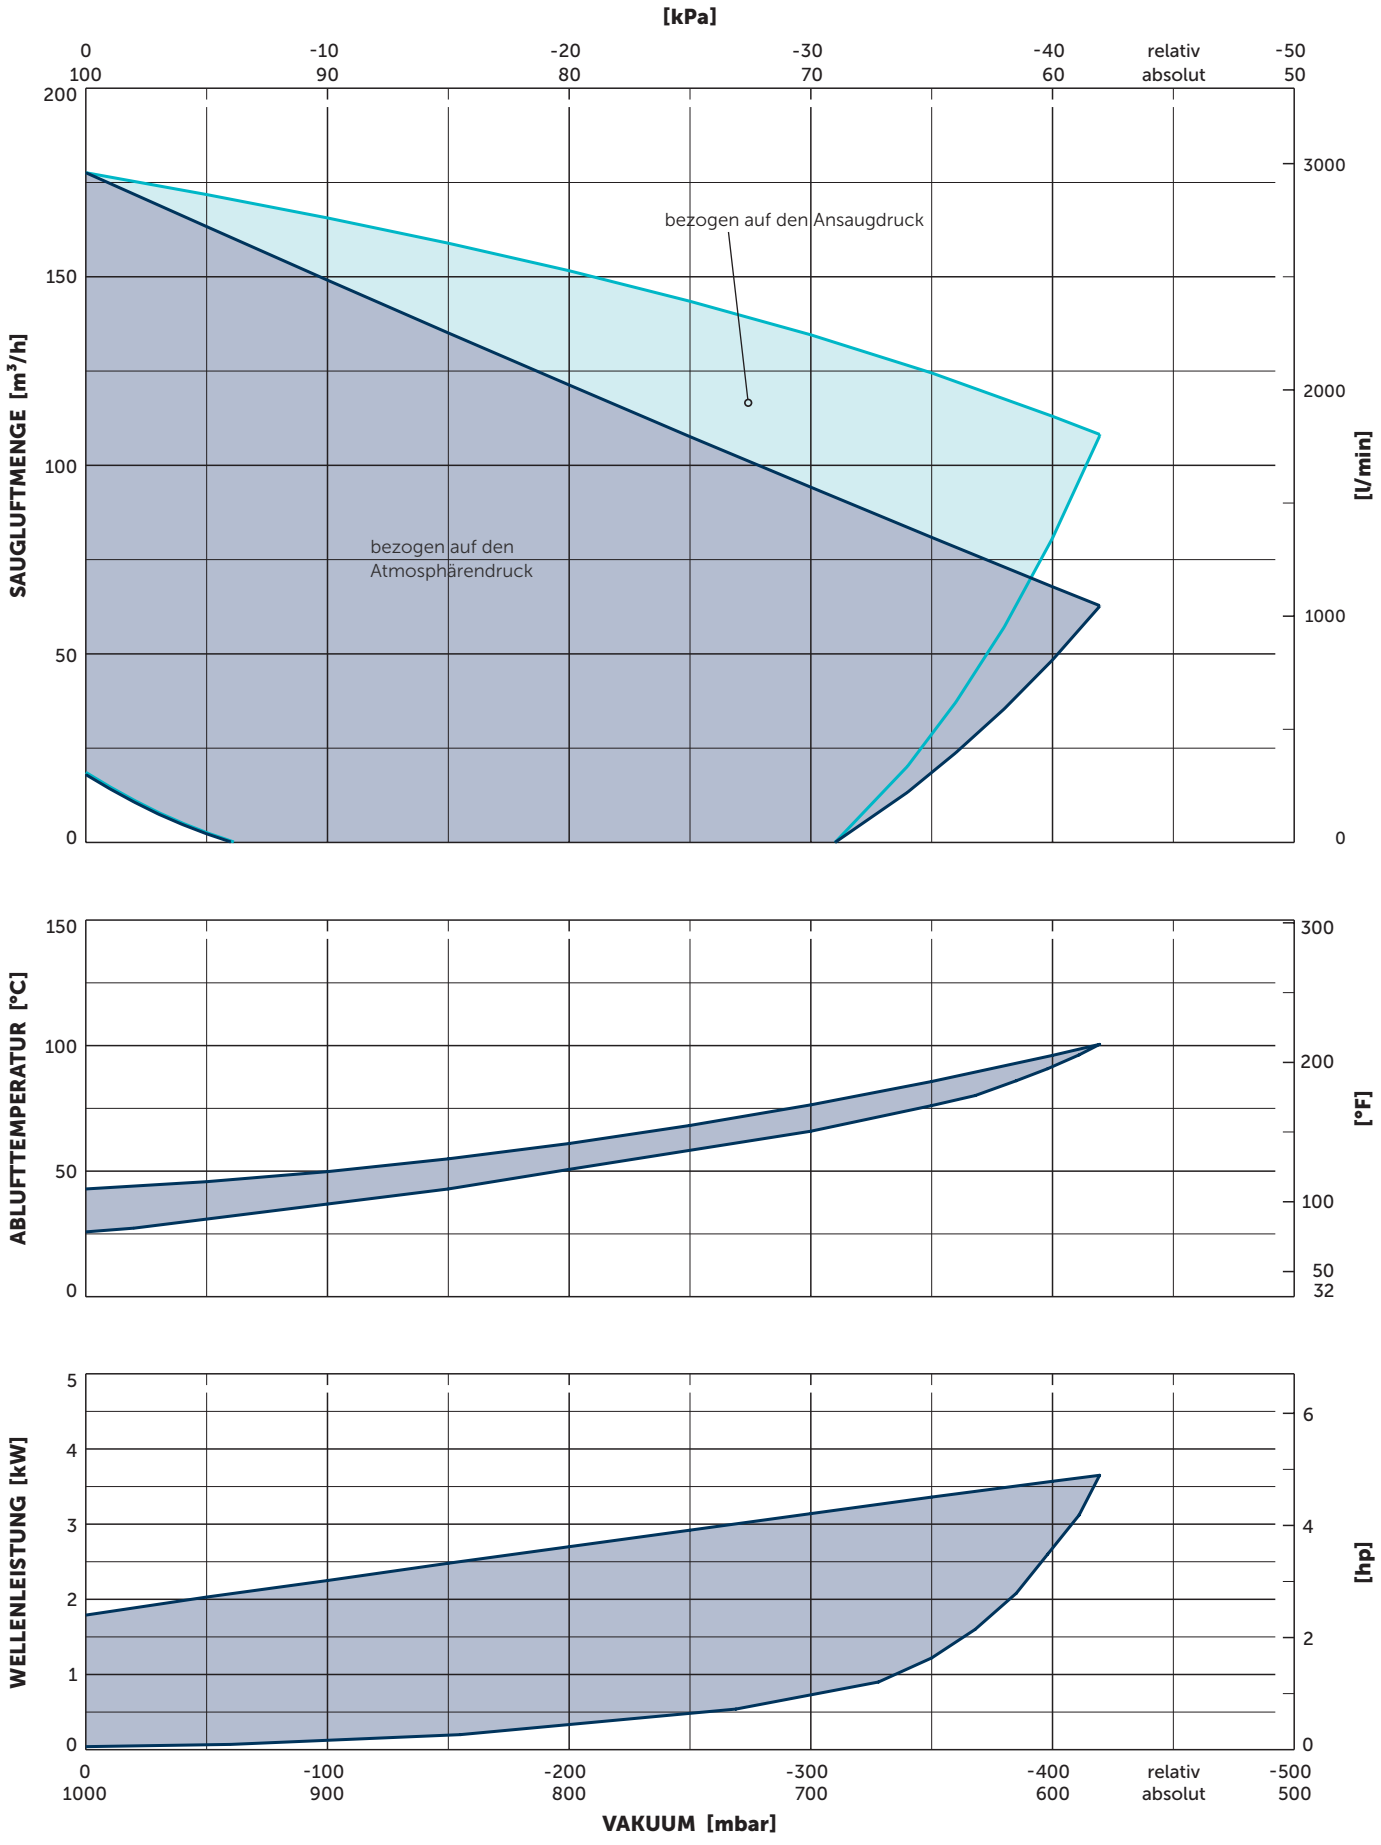

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Toleranz: ±10%
Max. Umgebungstemperatur: -10°C ... 40°C (14°F ... 104°F)

Änderungen vorbehalten 2022-06-01

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com

BECKER