FICHA TÉCNICA

VARIAIR SV 400/1
BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL


una etapa, refrigerado por aire
variador de frecuencia

MAKE IT BECKER.



VARIAIR UNIT


BECKER

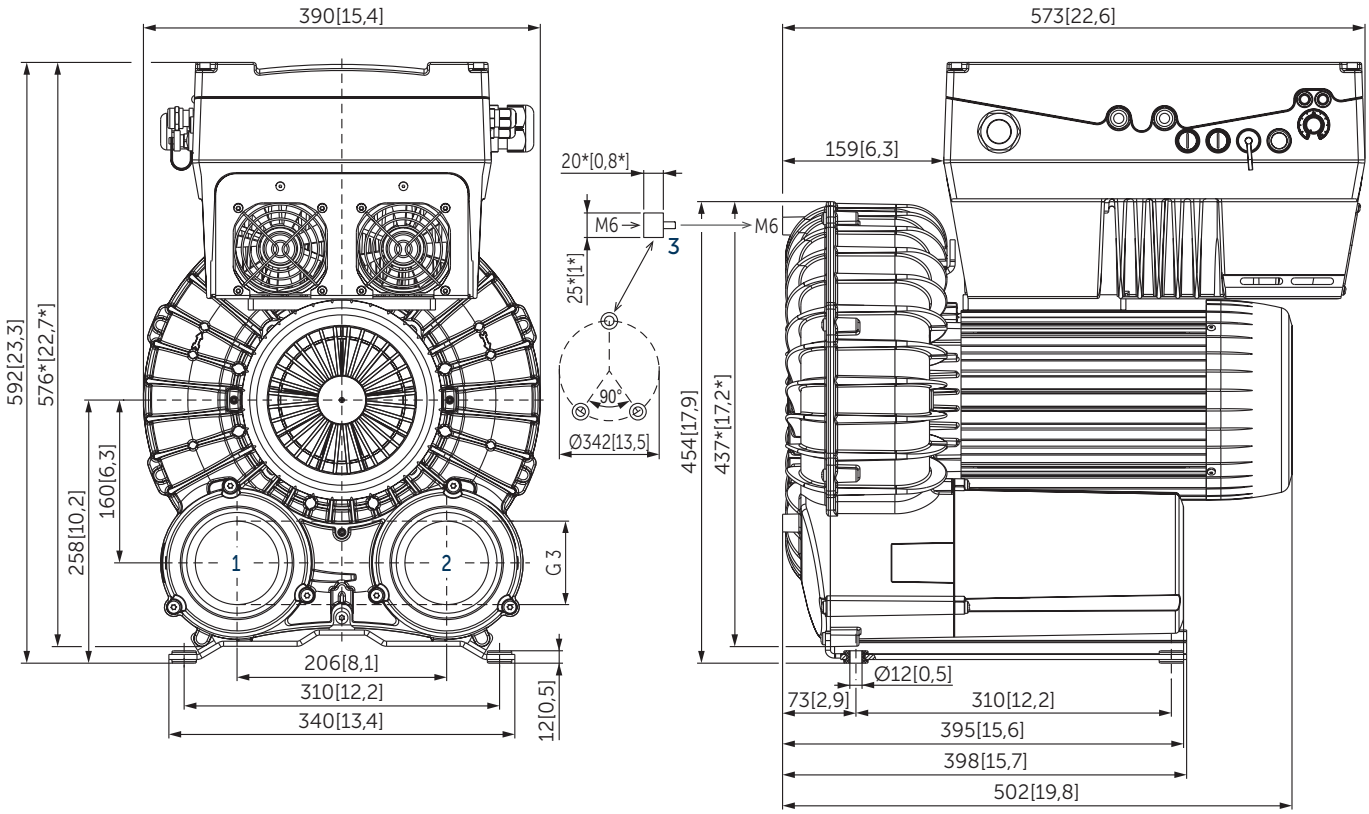

1 Conexión de vacío (G 3)
2 Conexión de presión (G 3)
3 Posición del tope de goma (opcional)
* Dimensiones del aparato sin pie (opcional) bajo los silenciadores
▪ Dimensiones en mm [pulgada]

Volumen de aire aspirado	Vacío relativa	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión[1)]	Peso	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3	
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -235 mbar (67 Hz)	kg	Variador de frecuencia VAU11-22/3	A max.
800	-340	10–100	78,5	75	11–22 kW 400–480 V ±10% 50/60 Hz	25

[1)] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

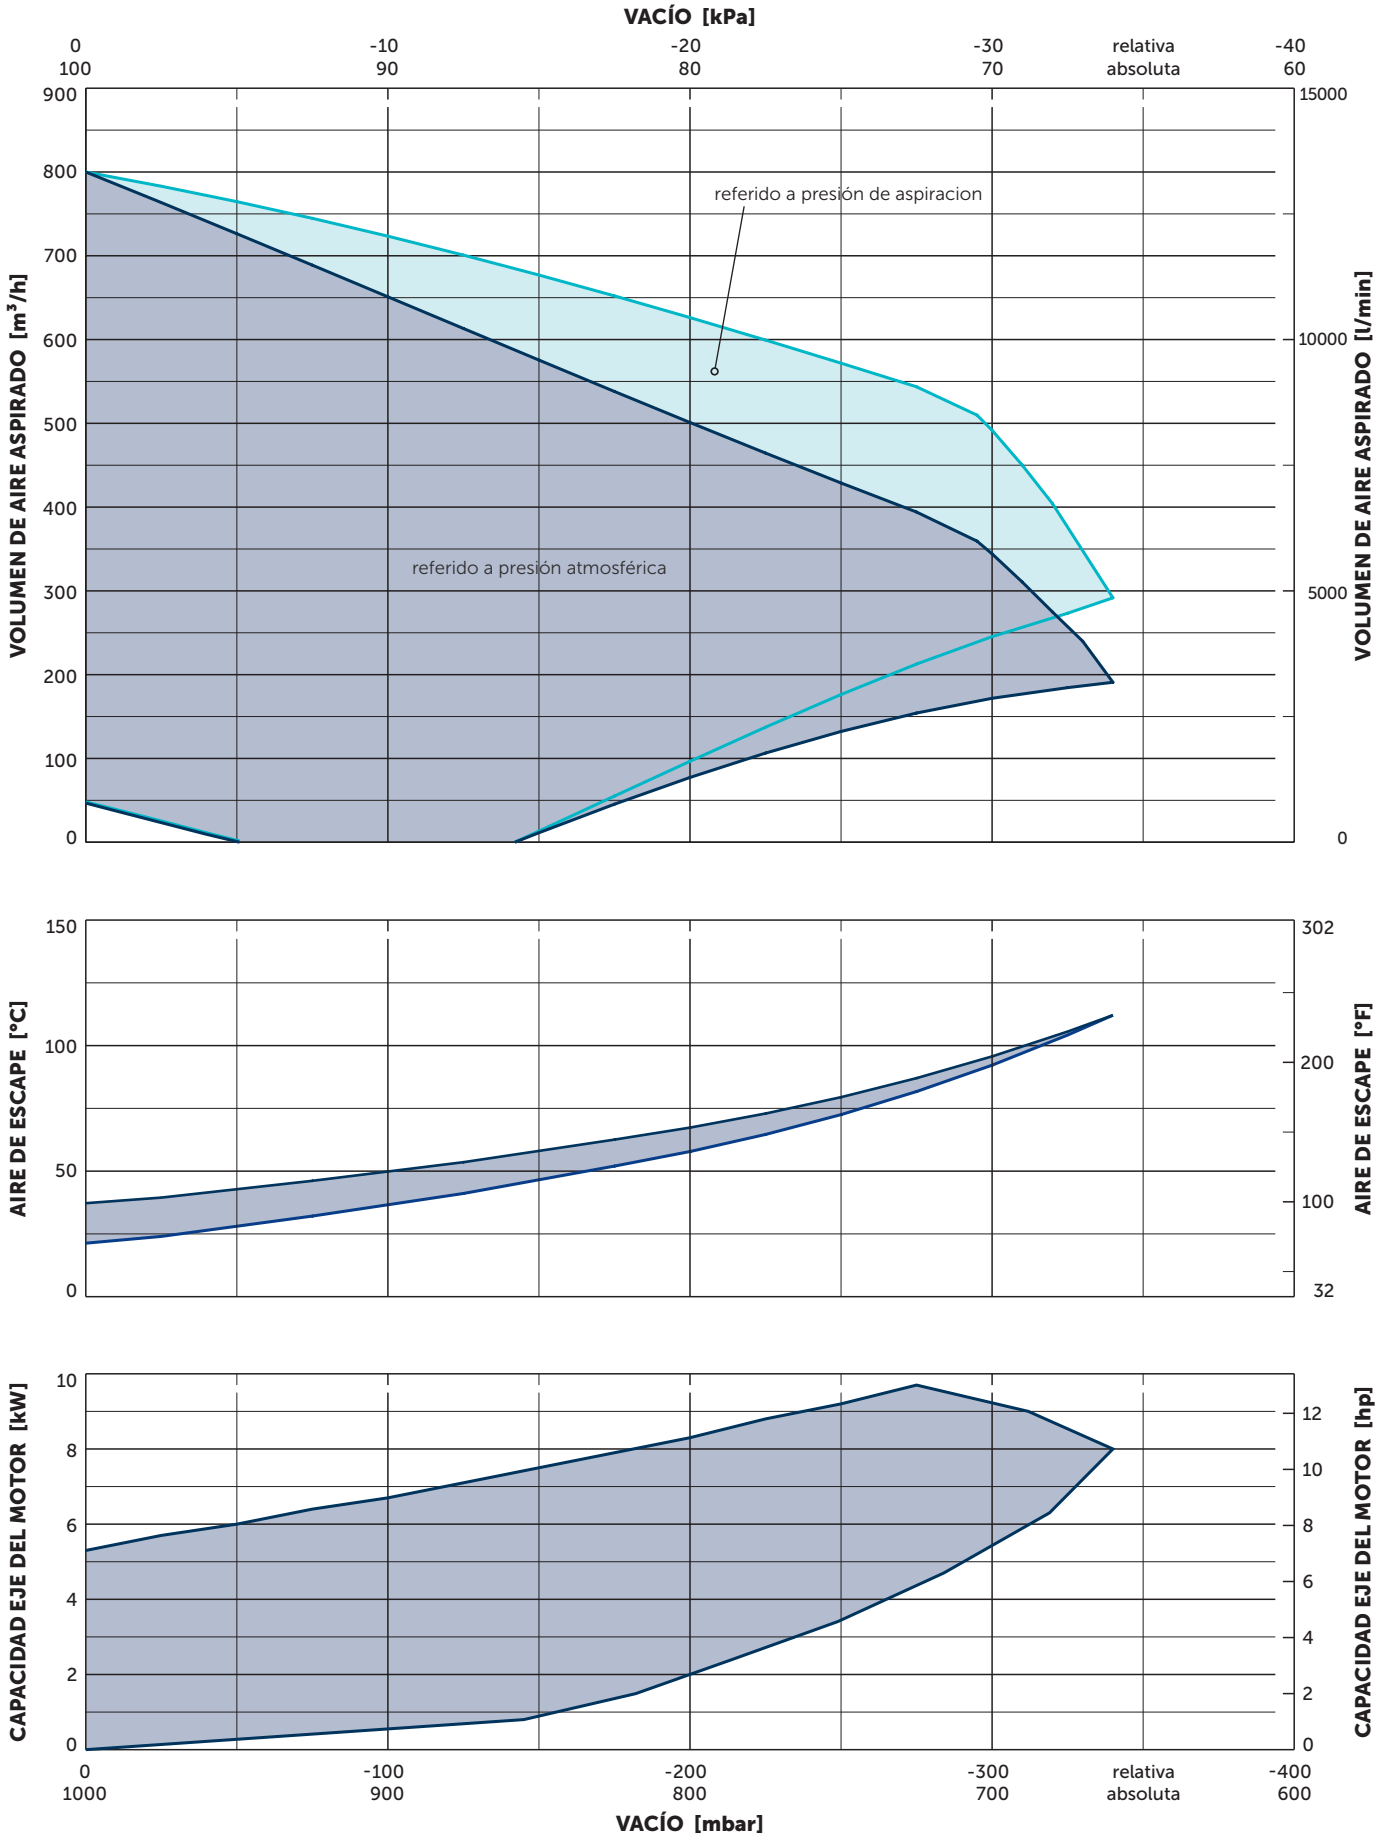

Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: ±10%
Temperatura: Aire ambiente -10°C ... 40°C (14°F ... 104°F), Aire de entrada 0°C ... 40°C (32°F ... 104°F)

Derecho a modificaciones reservado 2022-05-03

MAKE IT BECKER.