
DATENBLATT

VARIAIR VTLF 2.250/0-400
DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN

trockenlaufend und luftgekühlt
mit VARIAIR Frequenzumrichter


MAKE IT BECKER.

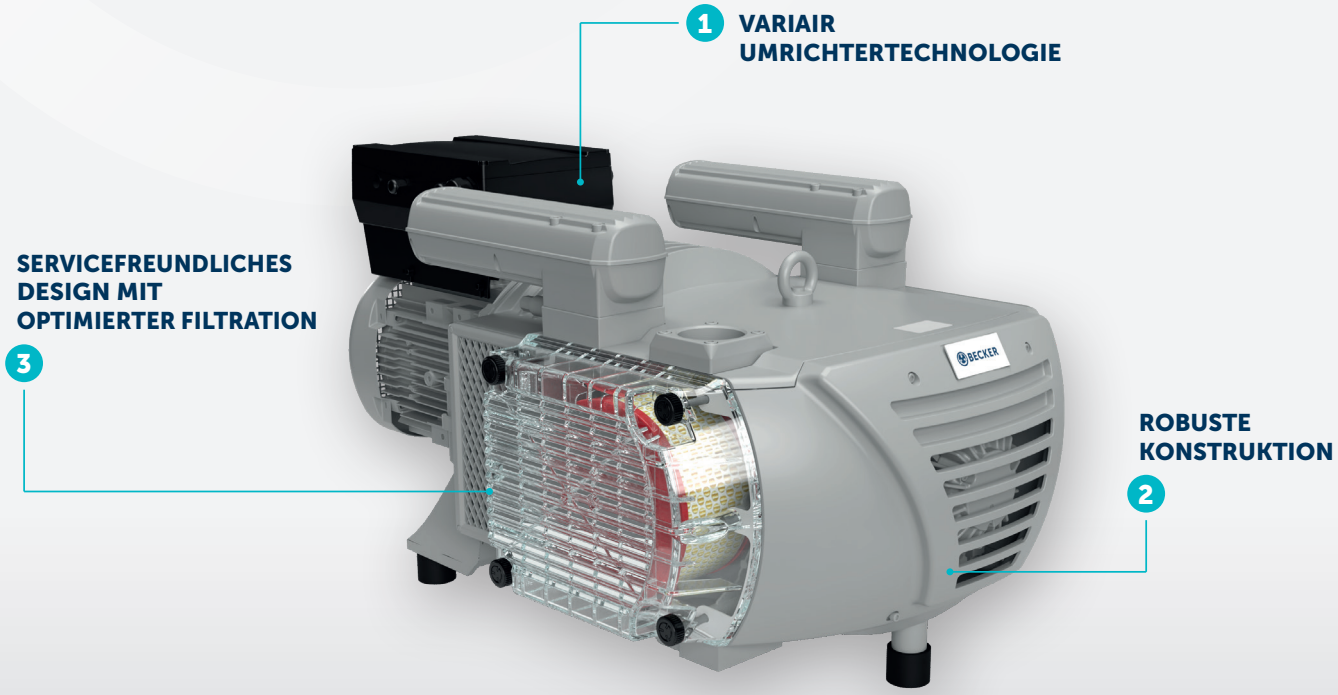



1. Der Frequenzumrichter verbessert die Leistungsdaten der Geräte erheblich, passt sie genau an die Prozessanforderungen an und optimiert den Energiebedarf.
2. Dank ihrer hochwertigen Bauweise sind die Vakuumpumpen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst langlebig und zuverlässig im Betrieb.
3. Der transparente Filterdeckel ermöglicht eine sofortige Erkennung von Verschmutzungen, während die vergrößerte Filteroberfläche längere Wechselintervalle erlaubt. Da die Wartung ganz einfach und vor Ort durchführbar ist, werden Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert.

VARIAIR UNIT

BECKER

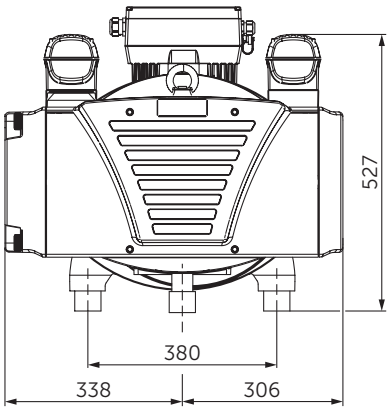

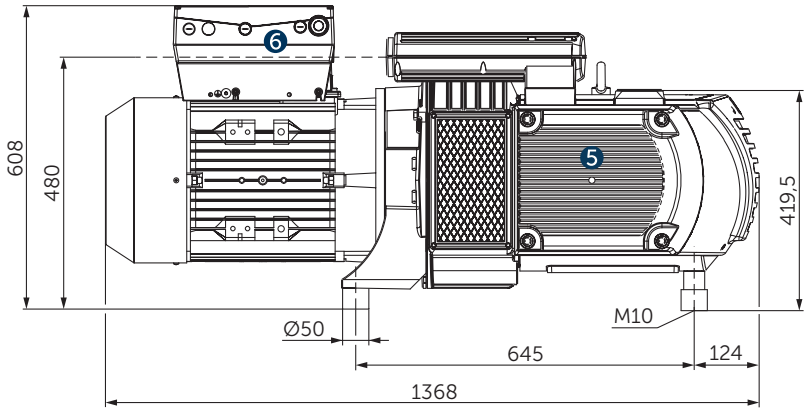


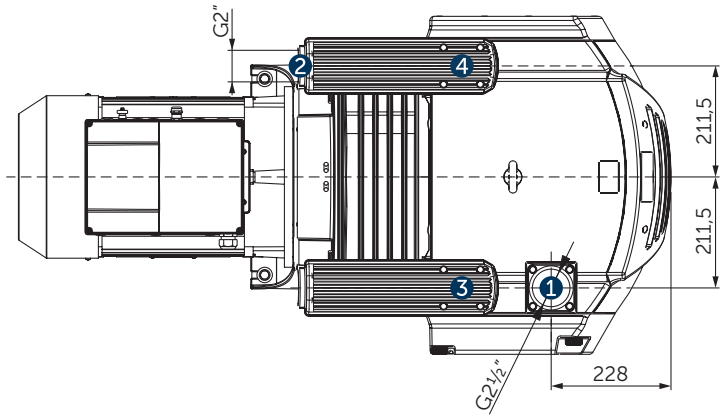

1 Sauganschluss (G2½")
2 Abluftanschluss (G2")
3 Vakuumsicherheitsventil mit Schalldämpfer
4 Abblaseventil mit Schalldämpfer
5 Ansaugfilter
6 Frequenzumrichter
- Die Motorabbildung kann variieren.
- Abmessungen in mm

Saugluft-menge	Vakuum absolut	Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel [1]	Gewicht		
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A)	kg	Frequenzumrichter [2]	A max.
280	200	30-60	79	≈270	400–480 V ±10% 50/60 Hz	20

[1] Nach DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet
[2] Details siehe Frequenzumrichter-Betriebsanleitung
- Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C; Toleranz: ±5%

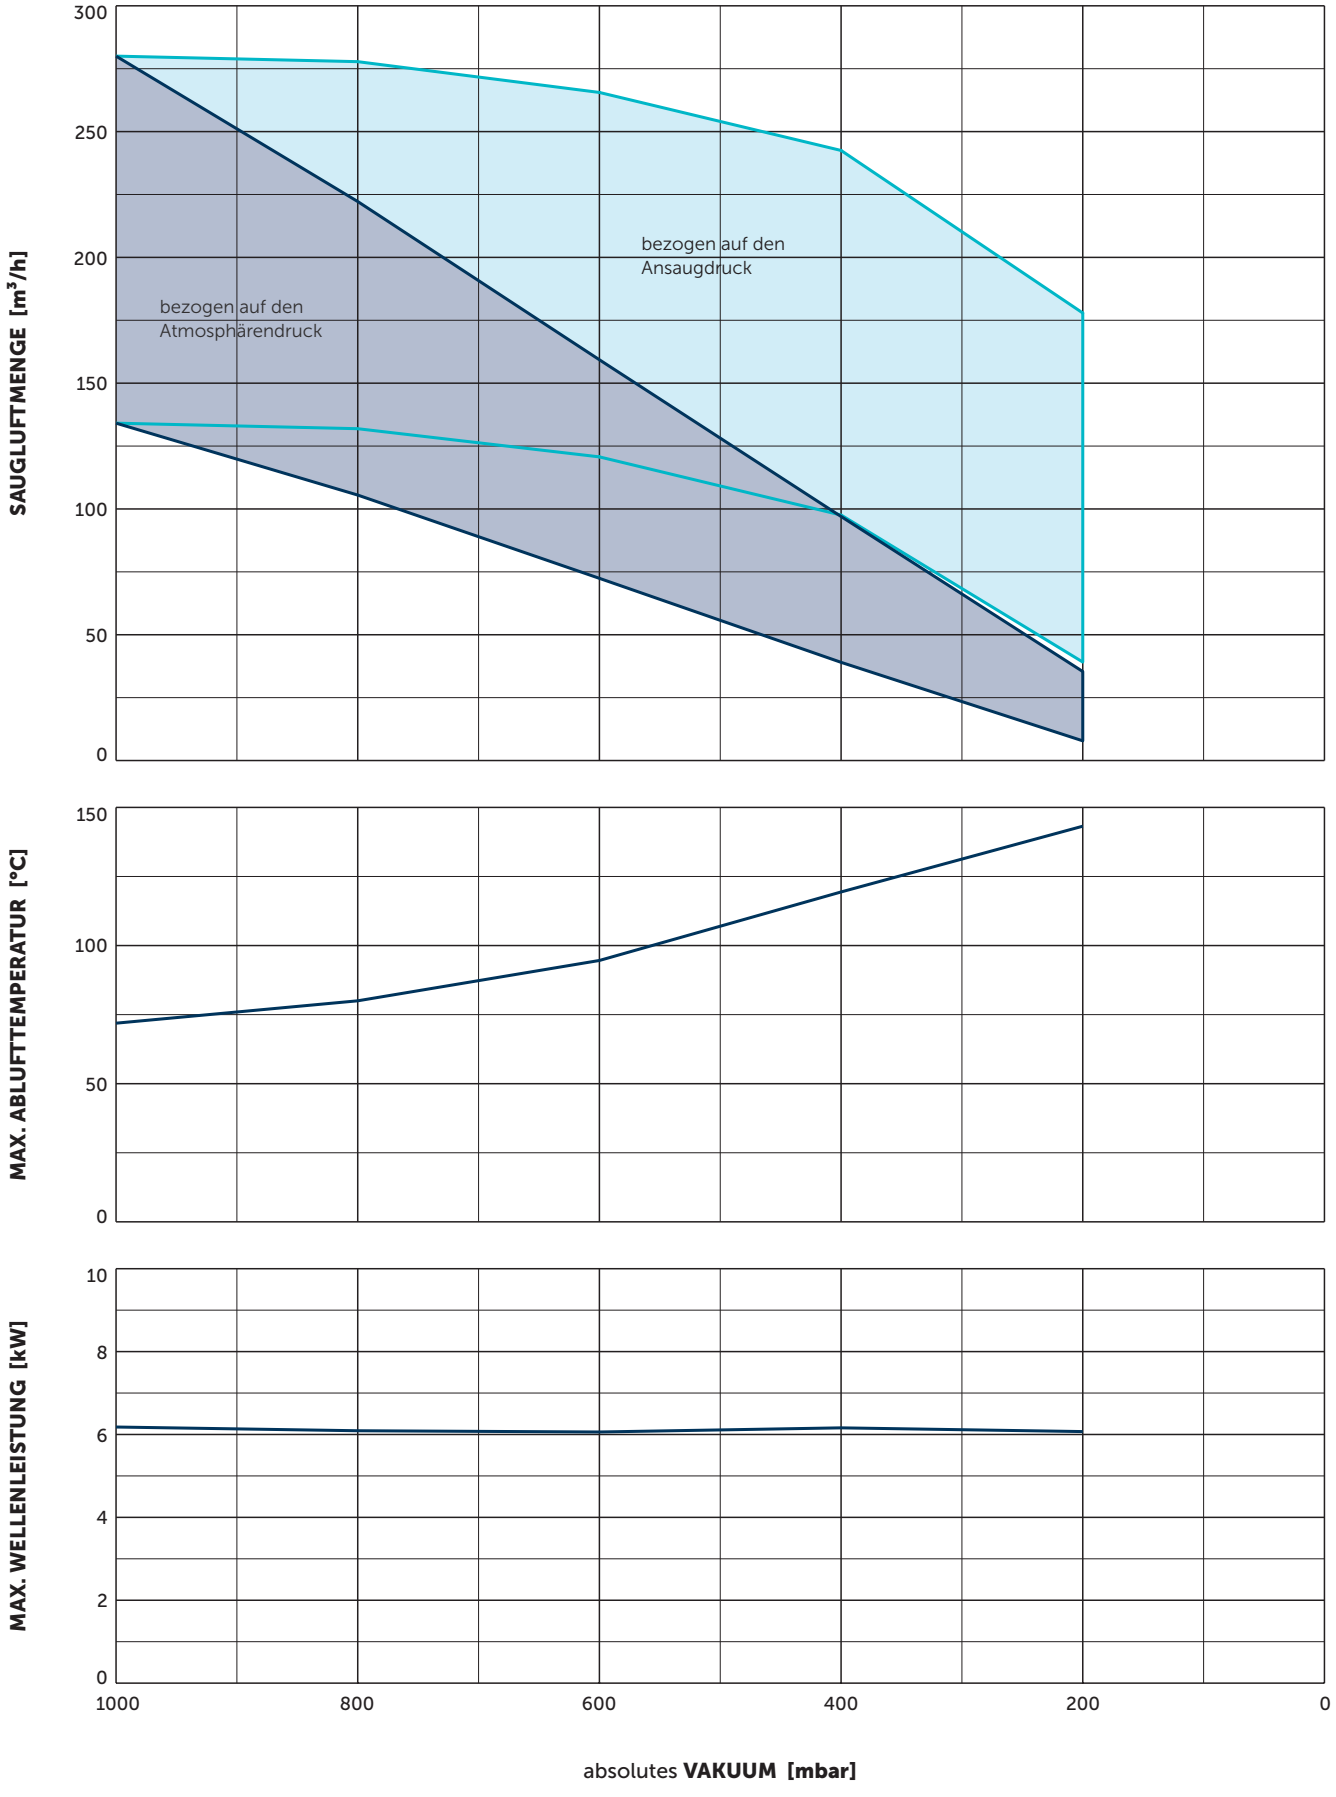

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±5%

Änderungen vorbehalten 2026-01-09

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER