
FICHE TECHNIQUE

VARIAIR VTLF 2.250/0-400
POMPES À VIDE À PALETTES

fonctionnant à sec et refroidis par air
avec VARIAIR convertisseur de fréquence


MAKE IT BECKER.

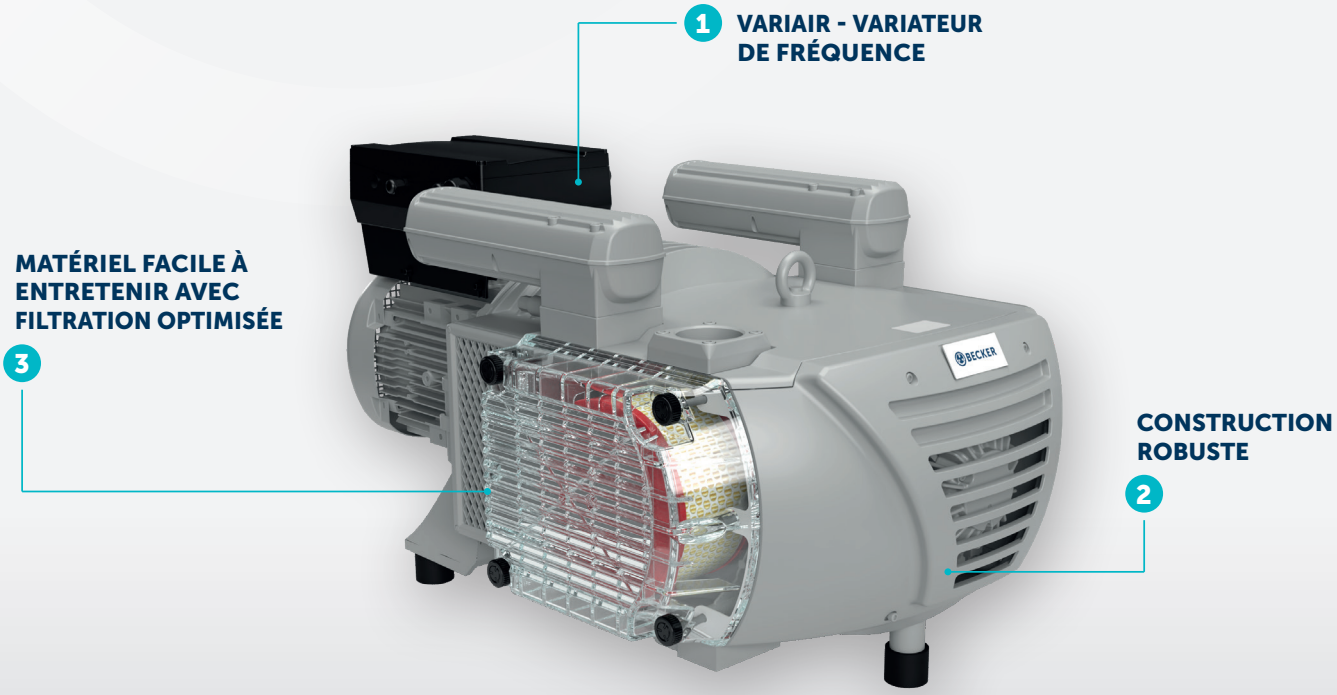



1. L'utilisation d'un variateur de fréquence améliore les performances des appareils, s'adapte précisément aux exigences des processus et optimise la consommation d'énergie.
2. Grâce à une construction de haute qualité, les pompes à vide VTLF sont à la fois durables et fiables, adaptées aux conditions les plus exigeantes.
3. Le couvercle transparent du filtre permet de détecter facilement les contaminations, tandis que la surface de filtration plus importante prolonge les intervalles de remplacement. Grâce à cet entretien simple sur site, les temps d'arrêt sont minimisés.

VARIAIR UNIT

BECKER

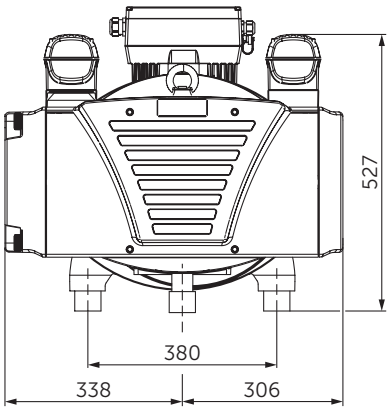

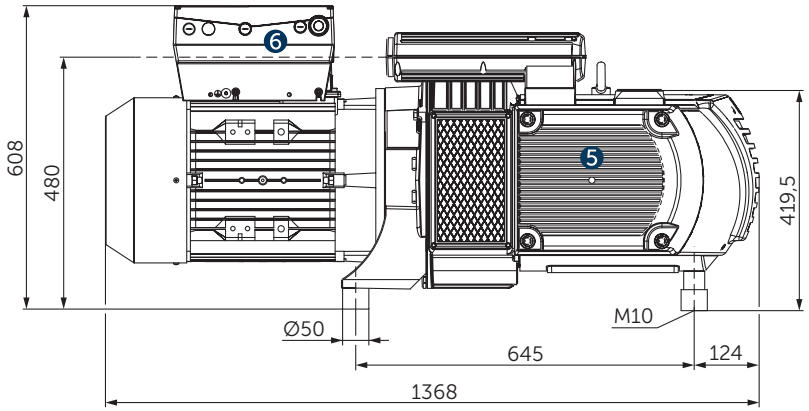


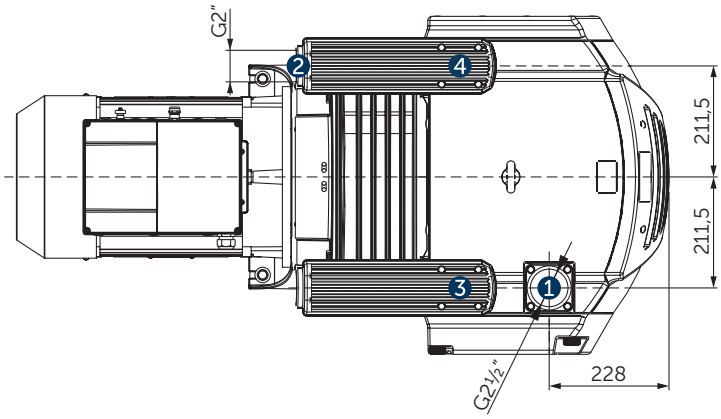

1 Raccord vide (G2½")
2 Raccord échappement d'air (G2")
3 Soupape de sécurité vide avec silencieux
4 Soupape d'échappement avec silencieux
5 Filtre d'aspiration
6 Convertisseur de fréquence
- L'illustration du moteur peuvent varier.
- Mesures en mm

Débit d'air aspiré	Vide absolu	Fréquence	Niveau de pression acoustique d'émission [1]	Poids	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3	
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A)	kg	Convertisseur de fréquence [2]	A max.
280	200	30-60	79	≈270	400–480 V ±10% 50/60 Hz	20

[1] Selon DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Pour plus de détails, voir le mode d'emploi du variateur de fréquence
- Données de référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C; Tolérance : ±5 %

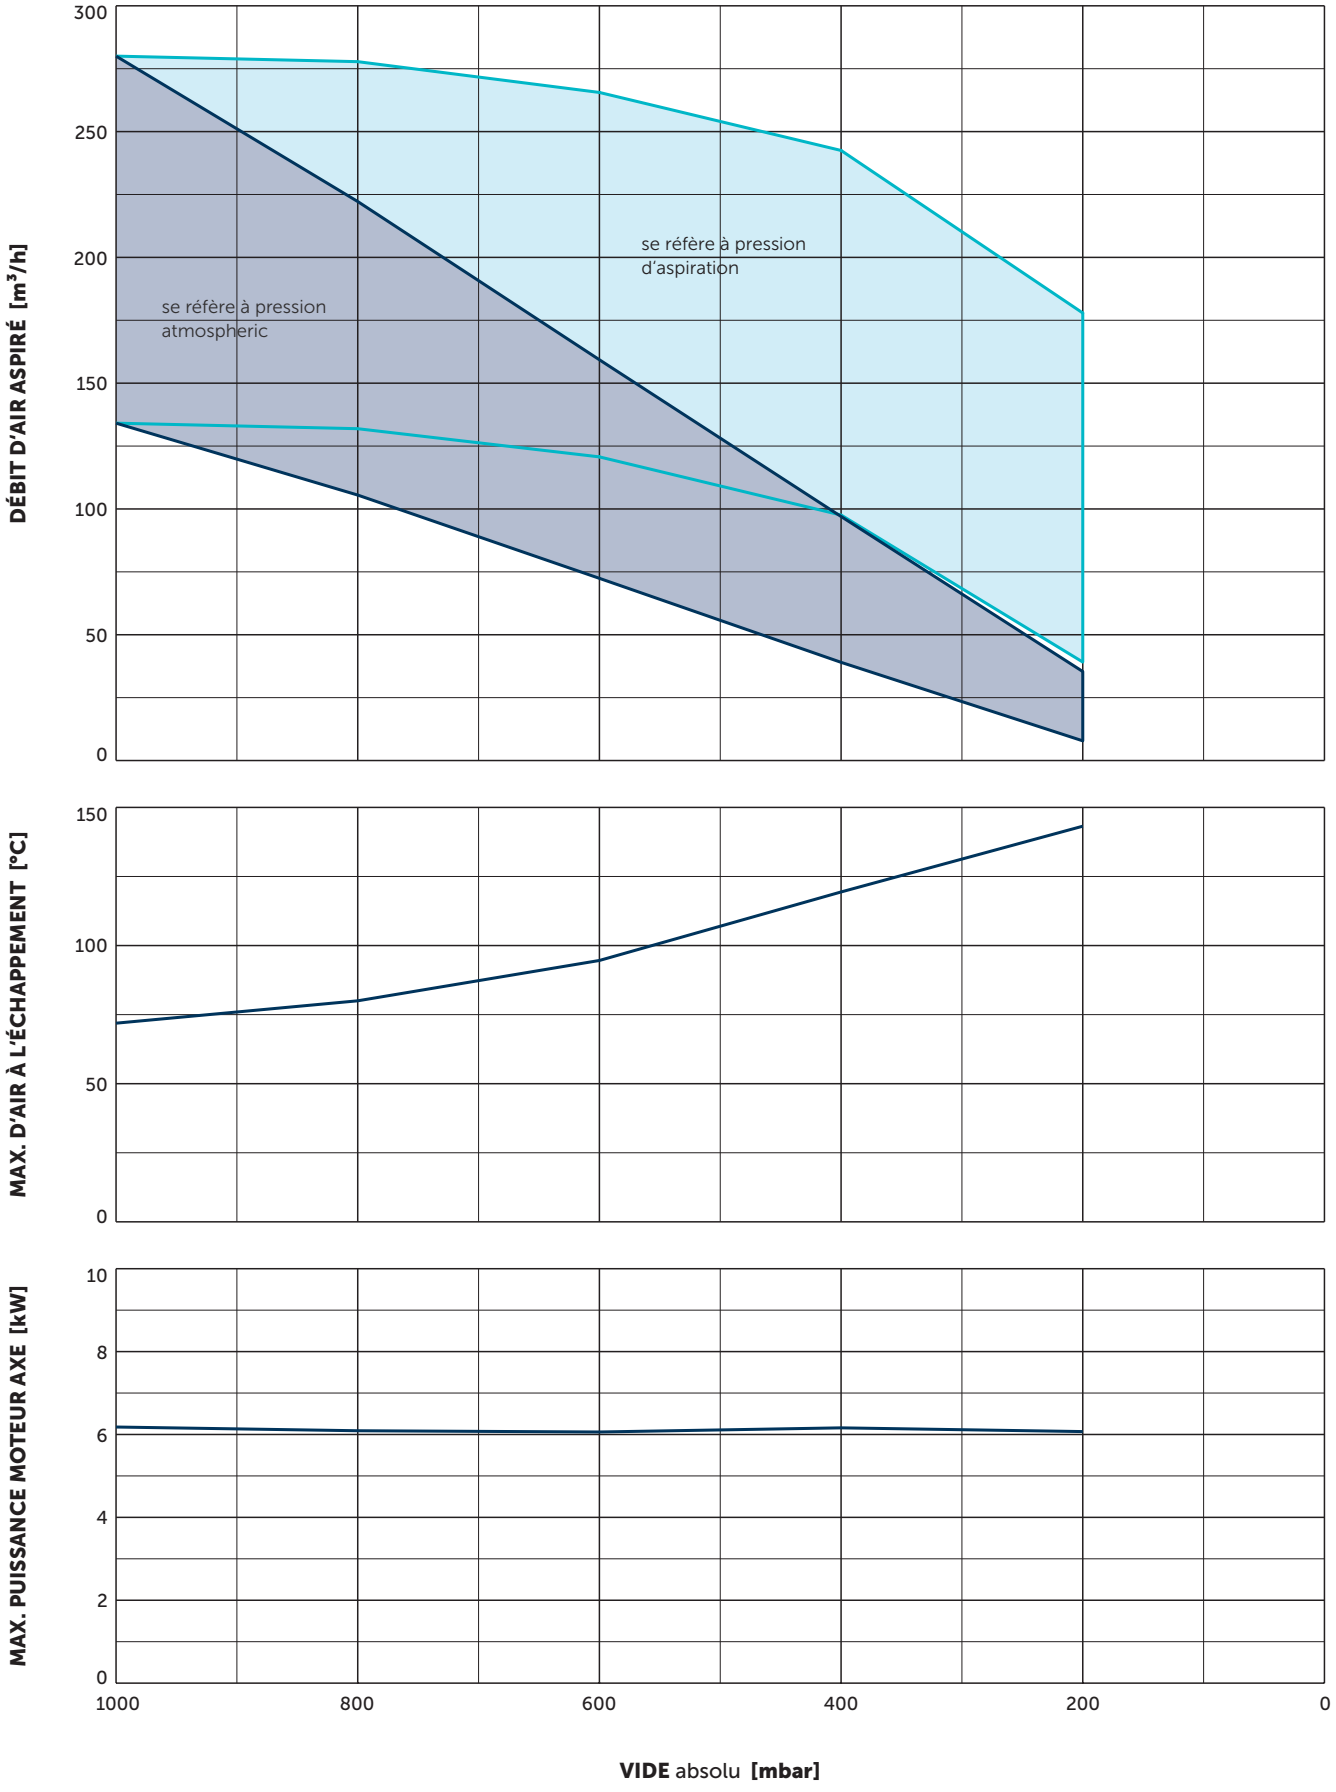

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±5%

Sous réserve des modifications 2026-01-09

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER