


FICHA TÉCNICA


U 4.630

BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS

con aceite
refrigerado por aire

MAKE IT BECKER.

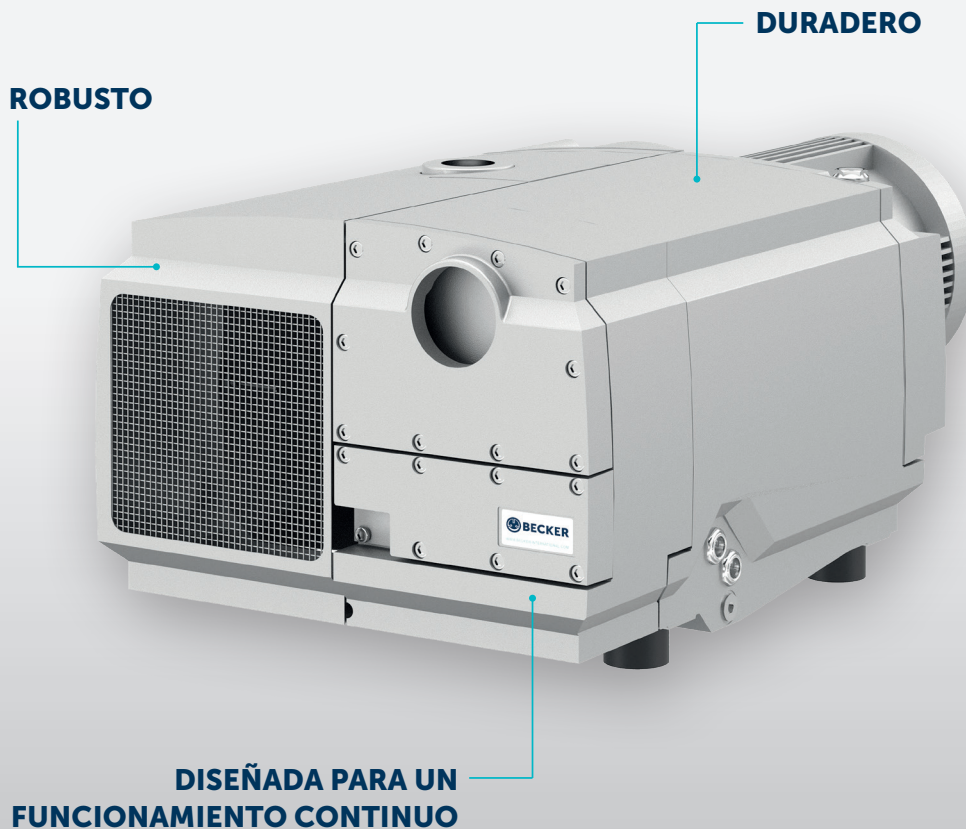

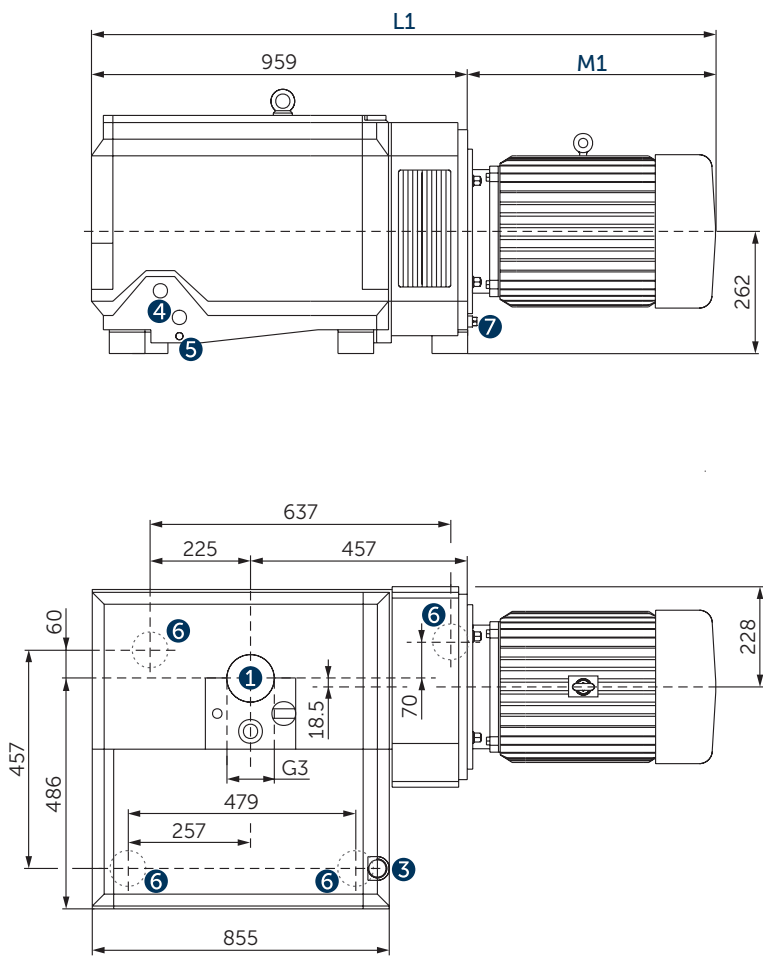


- 1 Conexión de vacío (G3)
- 2 Conexión aire residual (G4)
- 3 Tapa de llenado de aceite
- 4 Cristal mirilla de aceite
- 5 Tapón roscado, purga de aceite
- 6 Posición amortiguadores de goma
- 7 PT100
- L Longitud total de la bomba L1 con motor
- L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado.
- incl. válvula de retención y el separador de aceite
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm

	Capacidad nominal		Vacío absoluto		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso sin motor	Aceite ²⁾
	m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
U 4.630 SA/K	624	732	3,0	3,0	15,0	18,0	80	83	370	14
U 4.630 F/K	624	732	0,5	0,5	15,0	18,0	80	83	370	14

¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

²⁾ Becker Lube M 100 mineral, S 100 synthetic, SL 100 food y SM 100 food – aplicación ver instrucciones para el manejo


▪ Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±5%

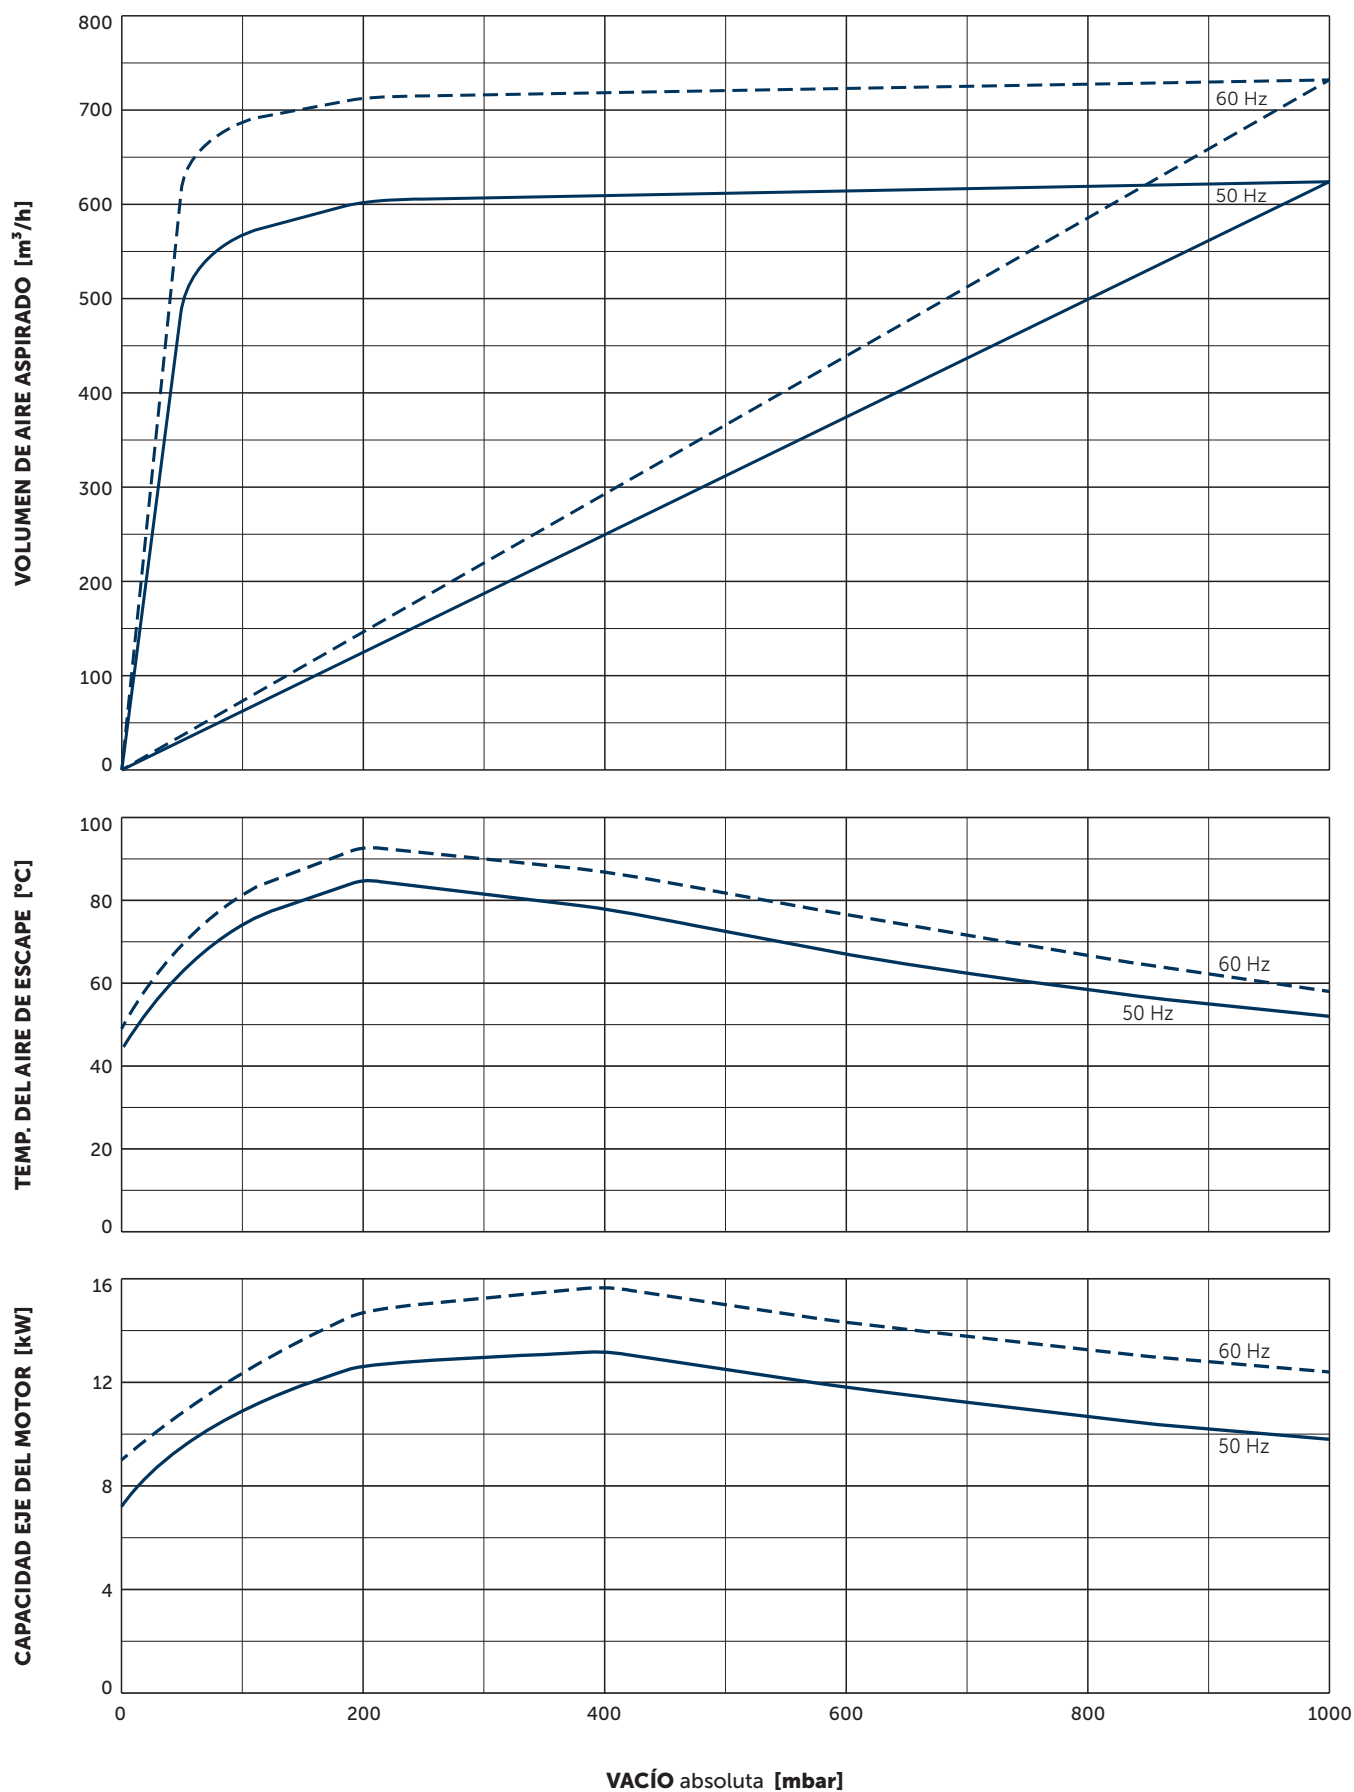

Volumen de aire aspirado referido a presión de aspiración
Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: $\pm 5\%$

+ ACCESORIOS

- Válvula de lastre de gas ST 626-0-4 (no. 76870499626)
- Dispositivo de control de temperatur para controlar la temperatura de la bomba con el uso del sensor de temperatura integrado PT100¹⁾
- Monitor de temperatura TW para controlar la temperatura del aceite¹⁾
- Transmisor de nivel ST 682-0-2 para la supervisión de nivel de aceite¹⁾
- Calefacción para aceite y termostato
- Indicador del mantenimiento ST 691-0-1 para cartuchos de separación de aceite (no. 91680099691)
- Intercambiador de calor aceite-agua
- Filtro de aspiración externo, por ejemplo FV 540¹⁾
- Aceite: Becker Lube M100 mineral, S100 synthetic y SL100 food

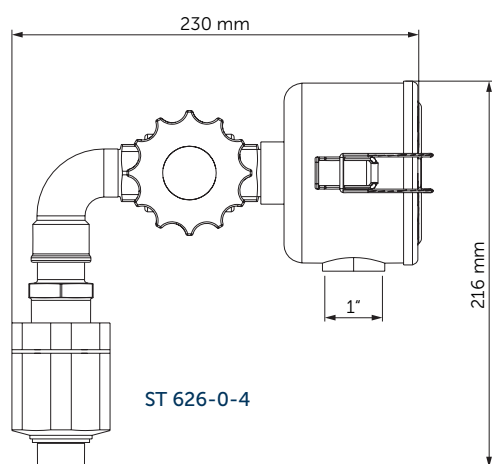

Dispositivo de control
de temperatura



Monitor de temperatura
TW



Transmisor de nivel
ST 682-0-2



Indicador del manteni-
miento ST 691-0-1



Ejemplo de filtro
de aspiración externo

¹⁾ Ver hoja de datos separada

- Opciones de combinación bajo pedido

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U SERIES LARGE



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP

