

FICHA TÉCNICA

VARIAIR SV 201/2


BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL

dos etapas, refrigerado por aire
variador de frecuencia


MAKE IT BECKER.






figura VARIAIR SV 300

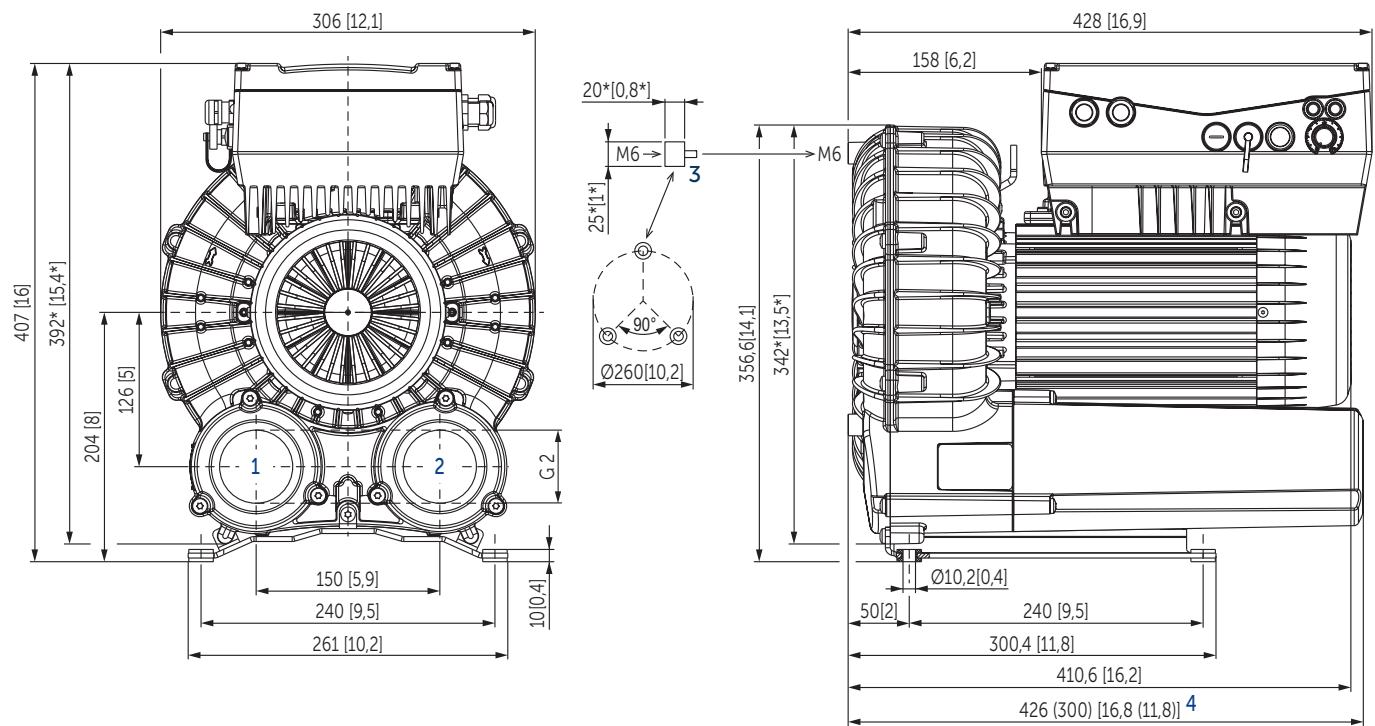

- 1 Conexión de vacío (G2)
- 2 Conexión de presión (G2)
- 3 Posición del tope de goma (opcional)
- 4 Opcionalmente con silenciadores más cortos
- * Dimensiones del aparato sin pie (opcional) bajo los silenciadores
- Dimensiones en mm [inch]

Volumen de aire aspirado	Vacío relativa	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾	Peso		
m ³ /h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -290 mbar (67 Hz)	kg	Variador de frecuencia VAU4/4	A max.
175	-420	10-100	73,5	32	4,0 kW 400-480 V ±10% 50/60 Hz	16

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

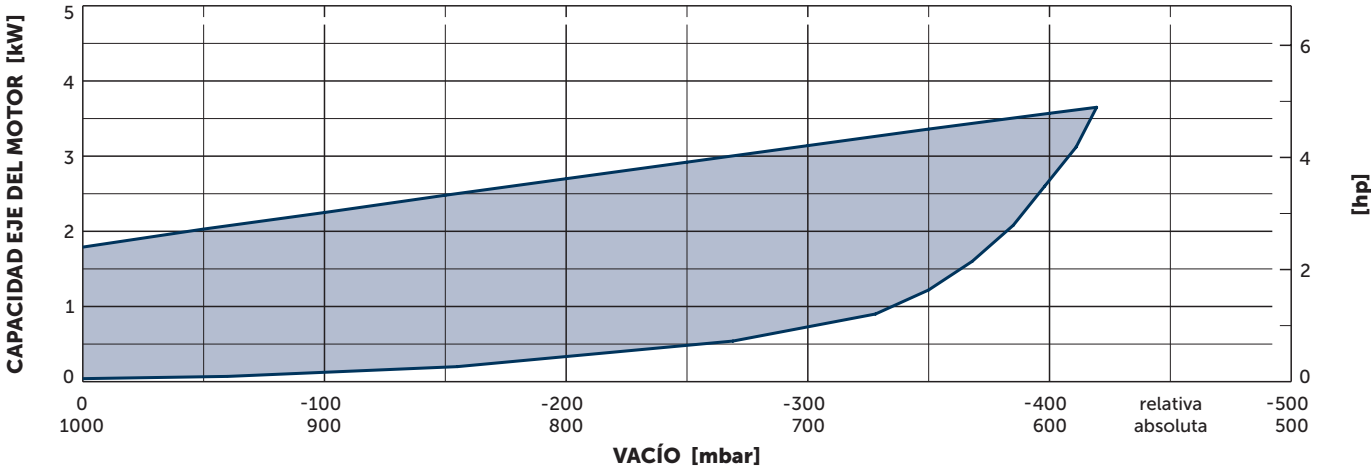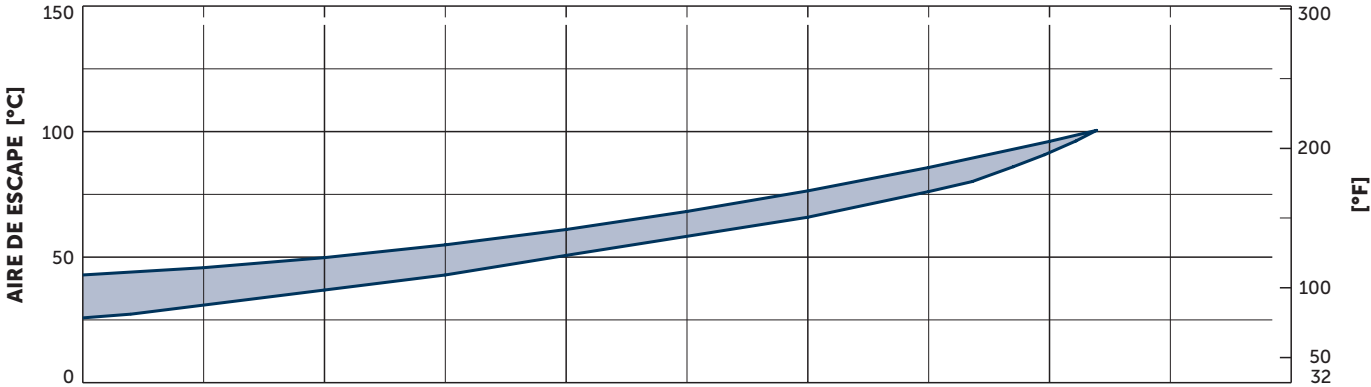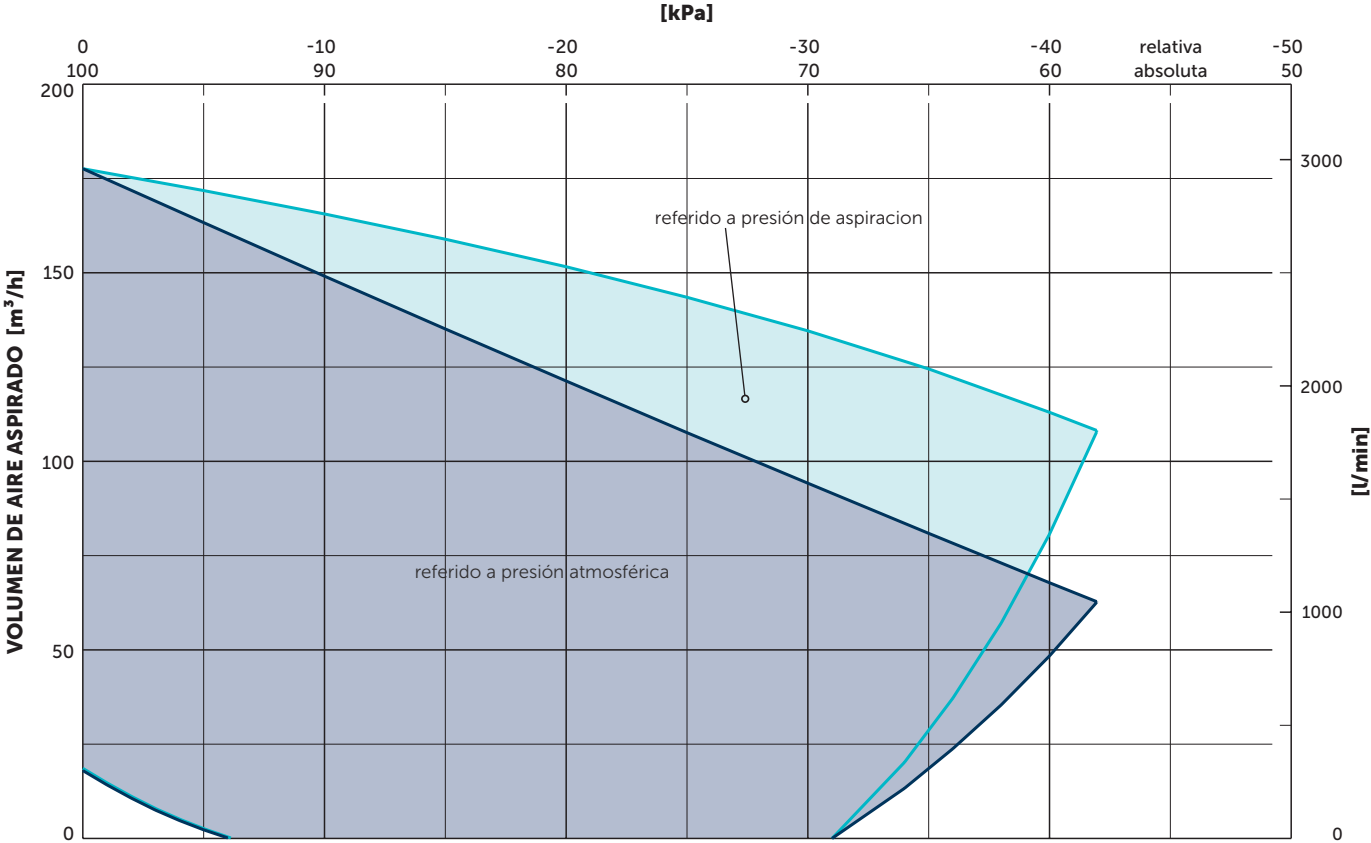

Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: ±10%
Max. temperatura ambiente: -10°C ... 40°C (14°F ... 104°F)



MAKE IT BECKER.